

Verslag van onderzoek: controle van een gasinstallatie
Rapport de visite: contrôle d'une installation gaz

Verslagnummer: N° de rapport:	135/2018/2/28/4	Datum van bezoek / Date de visite:	28/02/2018
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	DEMIR BULENT Rue de la Rivière 4 - 1210 BRUXELLES (SAINT-JOSSE-TEN-)	Nummer / Numéro:	
Aard onderzoek GASINSTALLATIE: Nature du contrôle de l'INSTALLATION GAZ:	Periodiek onderzoek / Contrôle périodique		
Controle volgens: Contrôle selon:	NBN D 51-003		
Betreft: Concerne:	étage 3		
Plaats van het onderzoek: Adresse de la visite:	Chaussée d'Anvers 270 - 1000 BRUXELLES		
Eigenaar / Propriétaire:	Demir		
Installateur:	existant	BTW/TVA:	
Aanwezigen: Personnes présentes:	Demir		
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	GAS-DICHT-ETANCH ✓GAS-KL-70kW GAS-CC-CV>70kW GAS-PROP.BUT		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:		OK	NOK POK	NVT PA
Werkdruk(ken): Pression(s) de service:	25 mbar	✓		
Gassoort: Type de gaz:	Aardgas G25 Gaz naturel	✓		
Leidingen: Canalisations:	Cu: max ∅ 22 - - m Fe: max ∅ 3/4 - - m	✓		
Verbindingen: Raccords:	schroefdraad / filetage persfittingen / à sertir	✓		
Schema's installatie: Le plan de l'installation:	niet aanwezig / pas présent	✓		
De gasteller was: Le compteur était:	open / ouvert klasse / class: G 6 Index: 26904 m³ Tellernummer / numéro de compteur: 99308115	✓		

Toestellen / Appareils:								OK	NOK POK	NVT PA
N°	Merk en model Marque et modèle	Pn (kW)	Type	Plaats Emplacement	Gascategorie Catégorie Gaz	Onderverluchting Ventilation basse (cm²)	Bovenverluchting Ventilation haute (cm²)			
1	Bulex	24	B11BS	salle de bains	I2E+	150	200	✓		
2	Reno	6,2	A	cuisine	II2E+3+	-	-	✓		



Controles, metingen en proeven / contrôles, mesures et essais:				OK	NOK POK	NVT PA
Visuele controles / contrôles visuels:				✓		
Dichtheidsproef / test d'étanchéité:	afzeping / à l'aide d'un produit moussant met behulp van de gasteller / à l'aide du compteur			✓		
	Testdruk / Pression d'essai:	25 mbar	Testtijd / Temps d'essai:	10 min		
Testgas / Gaz d'essai:	Lucht / air brandbaar gas / gaz combustible			✓		

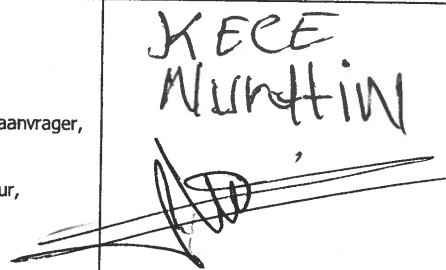
Inbreuken / Infractions:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:

Besluit / Conclusion:

De gasinstallatie zoals beschreven in dit verslag is conform aan de hierboven vermelde voorschriften en mag (opnieuw) in dienst gesteld worden.
L'installation gaz décrite dans ce rapport est conforme aux prescriptions citées ci-dessus et peut (à nouveau) être mise en service.
De installatie is lekvrij. / L'installation est étanche.

Naam en handtekening van de inspecteur, voor de directeur, Nom et signature de l'inspecteur, pour le directeur,		Naam & handtekening van de aanvrager, voor akkoord, Nom et signature du demandeur, pour accord,	
	SCHOCKAERT Patrick		De aanvrager / Le demandeur

Verslag van onderzoek: controle van een gasinstallatie
Rapport de visite: contrôle d'une installation gaz

Verslagnummer: N° de rapport:	135/2018/2/28/5	Datum van bezoek / Date de visite:	28/02/2018
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	DEMIR BULENT Rue de la Rivière 4 - 1210 BRUXELLES (SAINT-JOSSE-TEN-)	Nummer / Numéro:	
Aard onderzoek GASINSTALLATIE: Nature du contrôle de l'INSTALLATION GAZ:	Periodiek onderzoek / Contrôle périodique		
Controle volgens: Contrôle selon:	NBN D 51-003		
Betreft: Concerne:	étage 2		
Plaats van het onderzoek: Adresse de la visite:	Chaussée d'Anvers 270 - 1000 BRUXELLES		
Eigenaar / Propriétaire:	Demir		
Installateur:	existant	BTW/TVA:	
Aanwezigen: Personnes présentes:	Demir		
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	GAS-DICHT-ETANCH ✓GAS-KL-70kW GAS-CC-CV>70kW GAS-PROP.BUT		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:		OK	NOK POK	NVT PA
Werkdruk(ken): Pression(s) de service:	25 mbar	✓		
Gassoort: Type de gaz:	Aardgas G25 Gaz naturel	✓		
Leidingen: Canalisations:	Cu: max ø 22 - - m Fe: max ø 3/4 - - m	✓		
Verbindingen: Raccords:	schroefdraad / filetage persfittings / à sertir	✓		
Schema's installatie: Le plan de l'installation:	niet aanwezig / pas présent	✓		
De gasteller was: Le compteur était:	open / ouvert klasse / class: G 6 Index: 11078 m³ Tellernummer / numéro de compteur: 30103125	✓		

Toestellen / Appareils:								OK	NOK POK	NVT PA
N°	Merk en model Marque et modèle	Pn (kW)	Type	Plaats Emplacement	Gascategorie Catégorie Gaz	Onderverluchting Ventilation basse (cm²)	Bovenverluchting Ventilation haute (cm²)			
1	Chappee	24	B11BS	cuisine	I2E+	150	150	✓		
2	Whirlpool	7,2	A	cuisine	II2E+3+	-	-	✓		



Controles, metingen en proeven / contrôles, mesures et essais:				OK	NOK POK	NVT PA
Visuele controles / contrôles visuels:				✓		
Dichtheidsproef / test d'étanchéité:	afzeping / à l'aide d'un produit moussant met behulp van de gasteller / à l'aide du compteur			✓		
	Testdruk / Pression d'essai:	25 mbar	Testtijd / Temps d'essai:	10 min		
Testgas / Gaz d'essai:	Lucht / air brandbaar gas / gaz combustible			✓		


Inbreuken / Infractions:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:

Besluit / Conclusion:

De gasinstallatie zoals beschreven in dit verslag is conform aan de hierboven vermelde voorschriften en mag (opnieuw) in dienst gesteld worden.
L'installation gaz décrite dans ce rapport est conforme aux prescriptions citées ci-dessus et peut (à nouveau) être mise en service.
De installatie is lekvrij. / L'installation est étanche.

Naam en handtekening van de inspecteur, voor de directeur, Nom et signature de l'inspecteur, pour le directeur,		 SCHOCKAERT Patrick	Naam & handtekening van de aanvrager, voor akkoord, Nom et signature du demandeur, pour accord,	
--	--	--	--	--

Verslag van onderzoek: controle van een gasinstallatie
Rapport de visite: contrôle d'une installation gaz

Verslagnummer: N° de rapport:	135/2018/2/28/6	Datum van bezoek / Date de visite:	28/02/2018
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	DEMIR BULENT Rue de la Rivière 4 - 1210 BRUXELLES (SAINT-JOSSE-TEN-)	Nummer / Numéro:	
Aard onderzoek GASINSTALLATIE: Nature du contrôle de l'INSTALLATION GAZ:	Periodiek onderzoek / Contrôle périodique		
Controle volgens: Contrôle selon:	NBN D 51-003		
Betreft: Concerne:	étage 1		
Plaats van het onderzoek: Adresse de la visite:	Chaussée d'Anvers 270 - 1000 BRUXELLES		
Eigenaar / Propriétaire:	Demir		
Installateur:	existant	BTW/TVA:	
Aanwezigen: Personnes présentes:	Demir		
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	GAS-DICHT-ETANCH ✓GAS-KL-70kW GAS-CC-CV>70kW GAS-PROP.BUT		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:		OK	NOK POK	NVT PA
Werkdruk(ken): Pression(s) de service:	25 mbar	✓		
Gassoort: Type de gaz:	Aardgas G25 Gaz naturel	✓		
Leidingen: Canalisations:	Cu: max ø 15 -- m Fe: max ø 1 -- m	✓		
Verbindingen: Raccords:	schroefdraad / filetage persfittingen / à serrer	✓		
Schema's installatie: Le plan de l'installation:	niet aanwezig / pas présent	✓		
De gasteller was: Le compteur était:	open / ouvert klasse / class: G 6 Index: 37671 m³ Tellernummer / numéro de compteur: 99308101	✓		

Toestellen / Appareils:								OK	NOK POK	NVT PA
N°	Merk en model Marque et modèle	Pn (kW)	Type	Plaats Emplacement	Gascategorie Catégorie Gaz	Onderverluchting Ventilation basse (cm²)	Bovenverluchting Ventilation haute (cm²)			
1	Bulex	24	B11BS	cuisine	I2E+	150	150	✓		



Controles, metingen en proeven / contrôles, mesures et essais:				OK	NOK POK	NVT PA
Visuele controles / contrôles visuels:				✓		
Dichtheidsproef / test d'étanchéité:	afzeping / à l'aide d'un produit moussant met behulp van de gasteller / à l'aide du compteur					
	Testdruk / Pression d'essai:	25 mbar	Testtijd / Temps d'essai:	10 min		
Testgas / Gaz d'essai:	Lucht / air brandbaar gas / gaz combustible			✓		


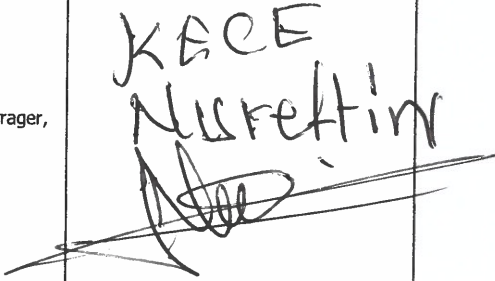
Inbreuken / Infractions:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:

Besluit / Conclusion:

De gasinstallatie zoals beschreven in dit verslag is conform aan de hierboven vermelde voorschriften en mag (opnieuw) in dienst gesteld worden.
L'installation gaz décrite dans ce rapport est conforme aux prescriptions citées ci-dessus et peut (à nouveau) être mise en service.
De installatie is lekvrij. / L'installation est étanche.

Naam en handtekening van de inspecteur, voor de directeur, Nom et signature de l'inspecteur, pour le directeur,	 SCHOCKAERT Patrick	Naam & handtekening van de aanvrager, voor akkoord, Nom et signature du demandeur, pour accord,	 De aanvrager / Le demandeur

Verslag van onderzoek: controle van een gasinstallatie
Rapport de visite: contrôle d'une installation gaz

Verslagnummer: N° de rapport:	135/2018/2/28/7	Datum van bezoek / Date de visite:	28/02/2018
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	DEMIR BULENT Rue de la Rivière 4 - 1210 BRUXELLES (SAINT-JOSSE-TEN-)	Nummer / Numéro:	
Aard onderzoek GASINSTALLATIE: Nature du contrôle de l'INSTALLATION GAZ:	Periodiek onderzoek / Contrôle périodique		
Controle volgens: Contrôle selon:	NBN D 51-003		
Betreft: Concerne:	RDC arriere		
Plaats van het onderzoek: Adresse de la visite:	Chaussée dAnvers 270 - 1000 BRUXELLES		
Eigenaar / Propriétaire:	Demir		
Installateur:	existant	BTW/TVA:	
Aanwezigen: Personnes présentes:	Demir		
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	GAS-DICHT-ETANCH ✓GAS-KL-70kW GAS-CC-CV>70kW GAS-PROP.BUT		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:		OK	NOK	NVT
Werkdruk(ken): Pression(s) de service:	25 mbar	✓		
Gassoort: Type de gaz:	Aardgas G25 Gaz naturel	✓		
Leidingen: Canalisations:	Cu: max ø 22 - 1 m Fe: max ø 1 - - m	✓		
Verbindingen: Raccords:	schroefdraad / filetage kneffittingen / à compression	✓		
Schema's installatie: Le plan de l'installation:	niet aanwezig / pas présent	✓		
De gasteller was: Le compteur était:	open / ouvert klasse / class: G 6 Index: 66034 m³ Tellernummer / numéro de compteur: 30036574	✓		

Toestellen / Appareils:								OK	NOK	NVT
N°	Merk en model Marque et modèle	Pn (kW)	Type	Plaats Emplacement	Gascategorie Catégorie Gaz	Onderverluchting Ventilation basse (cm²)	Bovenverluchting Ventilation haute (cm²)			
1	Bulex	24	B11BS	cave	I2E+	200	400	✓		



Controles, metingen en proeven / contrôles, mesures et essais:				OK	NOK POK	NVT PA
Visuele controles / contrôles visuels:				✓		
Dichtheidsproef / test d'étanchéité:	afzeping / à l'aide d'un produit moussant met behulp van de gasteller / à l'aide du compteur			✓		
	Testdruk / Pression d'essai:	25 mbar	Testtijd / Temps d'essai:			
Testgas / Gaz d'essai:	Lucht / air brandbaar gas / gaz combustible			✓		


Inbreuken / Infractions:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:

Besluit / Conclusion:

De gasinstallatie zoals beschreven in dit verslag **is conform aan de hierboven vermelde voorschriften** en mag (opnieuw) in dienst gesteld worden.
 L'installation gaz décrite dans ce rapport **est conforme aux prescriptions** citées ci-dessus et peut (à nouveau) être mise en service.
 De installatie is **lekvrij**. / L'installation **est étanche**.

Naam en handtekening van de inspecteur, voor de directeur, Nom et signature de l'inspecteur, pour le directeur,		Naam & handtekening van de aanvrager, voor akkoord, Nom et signature du demandeur, pour accord,	
 SCHOCKAERT Patrick		