

N° 234-INSP.

**ELECTRO-TEST**V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

Sibelga

Nr teller :

N° comp :

34681625

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 142.0165.01

EAN
code

Aard onderzoek	: AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder
Genre de contrôle	: RGIE	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	Prescription du gest. de réseau de distr.

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

Rue Richard Vondaele 131 - 1030 Bxl

Eigenaar

Propriétaire: M. J. Janssens

Adres :

Boulevard Louis Metkewitz 73b to 1080 Bxl

Installateur :

Datum van het onderzoek :

Date du contrôle :

02/08/2013

BTW / TVA :

Ik. / C.I. :

Inspecteur: P. Wellen

Onderzoek / Contrôle :

☐ Woning / maison ☐ Appart.

Bureau + d.p. R.D.C.

Spanning :

Tension :

Meter / bord verbinding :

Liaison compteur-tableau :

XVB 2x6 mm²

Max. beveiliging :

Protection max. :

40A

Aardelektrode :

Electrode de terre :

Piquet

243 Ohm

Isolatie :

Isolement :

0,106 Mohm

Aantal verdeelborden :

Nombre de tableaux :

1

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : Nombre des circuits terminaux :		TestAIn		1.ΔIn		AREI / RGIE		
In (A)	Δ In (mA)	type			OK	NOK	OK	NOK	270	271bis	278
40/4	300	A	Generaal, Louis de Aerts		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
			7x C16 A 2P		☒	☐	☒	☐	☐	☐	☒
25/2	30	A	1x U20 A 2P		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
					☒	☐	☒	☐	☐	☐	☒

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK direkte aanraking : OK NOK

Contrôle visuel : générale : ☐ ☒ contact direct : ☒ ☐

Indirecte aanraking : OK NOK

Contact indirect : ☐ ☒

Aansluitingen :

Raccordements :

OK ☒NOK ☐

Potentiaalvereffeningen :

Liaisons equipotentielles :

OK ☐NOK ☒

Inbreuken/Infractions :

Opmerkingen/Remarques :

(zie keerzijde / voir verso)

VISUM :

Datum/date :

A1
C1
F7
21 et 22

Besluit / Conclusion

De installatie is ☒ conform met het AREI en mag ☒ in dienst blijven. L'installation est ☒ conforme au RGIE et peut ☒ rester en service.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T. L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T. Het einddraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.

La schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conformes avec l'installation.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk 1 jaar na keuringsdatum.

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle au plus tard un an après date de contrôle.

o Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : / /

La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le : / /

o Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.

La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur :


Niet conform		Conform		N° volg rapport
276bis AK	274 AK	276bis HK	274 HK	 /
☒	☐	☐	☐	 /
271 AK	271 HK	271 AK	271 HK	 /
☐	☐	☐	☐	 /
276 AK	271 HK	271 AK	271 HK	 /
☐	☐	☐	☐	 /

ELECTRO-TEST V.Z.W. ASBL
Kerkstraat 33
1820 Melsbroek
T: 02/751 98 39 - F: 02/751 52 09
02/751 43 603

Wellen


NOTE : a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Enregistrement des installations, de tout accident survenu aux personnes et/ou, d'incendie ou tout autre événement, à la présence de l'électricité d) l'obligation, lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie pour la haute surveillance des installations électriques domestiques.

[illegible]

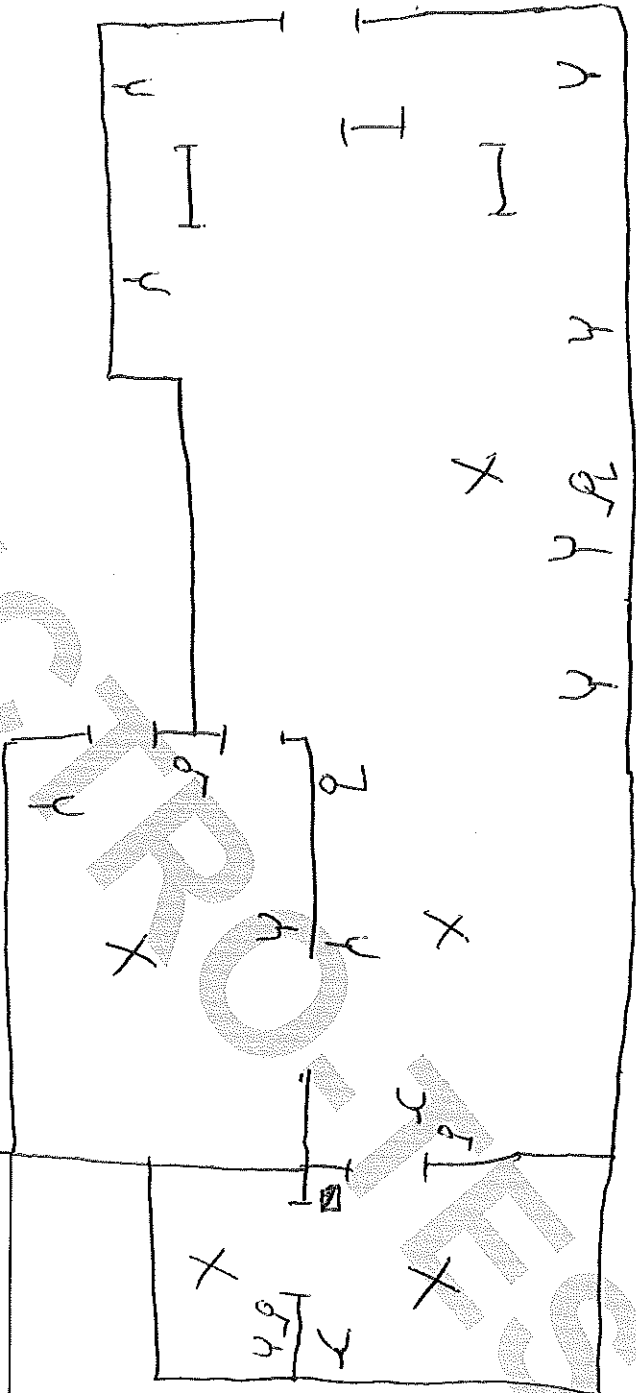

In opdracht van de FOD Economie, dienen de erkende keuringsorganisaties bij de keuring van de elektrische installatie in het kader van de overdracht van eigendom een summier situatieschema op te stellen. Dit situatieschema heeft tot een indicatieve plaatsaanduiding van de zichtbare stopcontacten, schakelaars, lichtpunten en vast aangesloten toestellen. Bijgevoegd garandeert Electro-Test de exactheid, noch de volledigheid van dit situatieschema. De summier schema's vervangen niet de op te stellen schema's volgens art. 269 van het AREI. Indien deze ontbreken, dienen wij dit als inbreuk te melden op het PV.

Par ordre du SPF, Economie, les organismes de contrôle sont obligés, dans le cadre d'une cessation de propriété, d'ébaucher un schéma sommaire de situation, à l'occasion du contrôle de l'installation électrique. Ce schéma de situation se restreint à une détermination indicative de la position des prises de courant, interrupteurs, points d'éclairage et appareils raccordés fixes visibles. Conséquemment Electro-Test ne garantit pas l'exactitude, ni l'intégrité de ce schéma de situation. Les schémas récapitulatifs ne remplaçant pas les schémas à rédiger selon l'article 269 de l'R.G.I.E. Si ces schémas font défaut, nous sommes obligés de mentionner sur le procès verbal qu'il s'agit d'une infraction.



RDC

ADRES INSTALLATIE / ADRESSE INSTALLATION:

Naam/nom:

Adres(se):

Datum/date:

Wim de Vries
Rue de l'Industrie 136
1030 Brussels

10.3.2013
22.08.2013

ELECTRO-TEST

Inspecteur:

Verslagnr/n° de rapport: 142.0165.01

KARAKTERISTIEKEN/ CARACTERISTIQUES	AUTOMATEN/ DISJONCTEURS	SMELTVEILIGHEDEN/FUSIBLES
UN	A → L	A → L
IN		
Curve/courbe		
ICC		