

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

SIBELGA

Nr teller :

2621 154

N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: **69/0202**

EAN

code :

Aard onderzoek :	AREI 86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276bis	276	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder
Genre de contrôle :	RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	Prescription du gest. de réseau de distr. ☐

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

Eigenaar **PEETROONS**

Propriétaire :

Adres

Adresse :

Installateur :

Datum van het onderzoek :

Date du contrôle :

BTW / TVA :

Ik. / C.I. :

Inspecteur :

Onderzoek / Contrôle :

Spanning : **3230V**

Tension :

Meter / bord verbinding :

Liaison compteur-tableau :

Max. beveiliging :

Protection max. :

Aardelektrode :

Electrode de terre :

Isolatie :

Isolement :

420

Mohm

Aantal verdeelborden :

Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : 7		Test ΔIn		2,5 ΔIn		AREI / RGIE			
In (A)	Δ In (mA)	type	Nombre des circuits terminaux :		OK	NOK	OK	NOK	270	271	271bis	278
/	/		3x 25A / G / 3000 / 1p.		☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐
			6x 16A / C / 3000 / 1p.		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
			2x 10A / C / 3000 / 1p.		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
			4x 20A / C / 3000 / 1p.		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK direkte aanraking : OK NOK

Contrôle visuel : générale : ☒ ☐ contact direct : ☒ ☐

Indirecte aanraking : OK NOK

Contact indirect : ☐ ☒

Aansluitingen :

Raccordements :

OK ☒

NOK ☐

Potentiaalvereffeningen :

Liaisons equipotentiëles :

OK ☒

NOK ☐

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen / Remarques :

Er is geen afgemene differentieel schakelaar van ≤ 300 mA

VISUM :

Datum / date :



ELECTRO-TEST

F. BERGEN

Inspecteur

G.s.m. : 0473/818.000

Besluit / Conclusion

De installatie is — niet — conform met het AREI en mag — niet — tijdelijk — in dienst gesteld worden — in dienst blijven.

L'installation est — n'est pas — conforme au RGIE et peut — ne peut pas — temporairement — être mise en service — rester en service.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.

L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.

Het onderaansluitings- en opstelschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.

Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conforme avec l'installation.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.


La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

voor de directeur,

pour le directeur,

de inspecteur:

l'inspecteur:

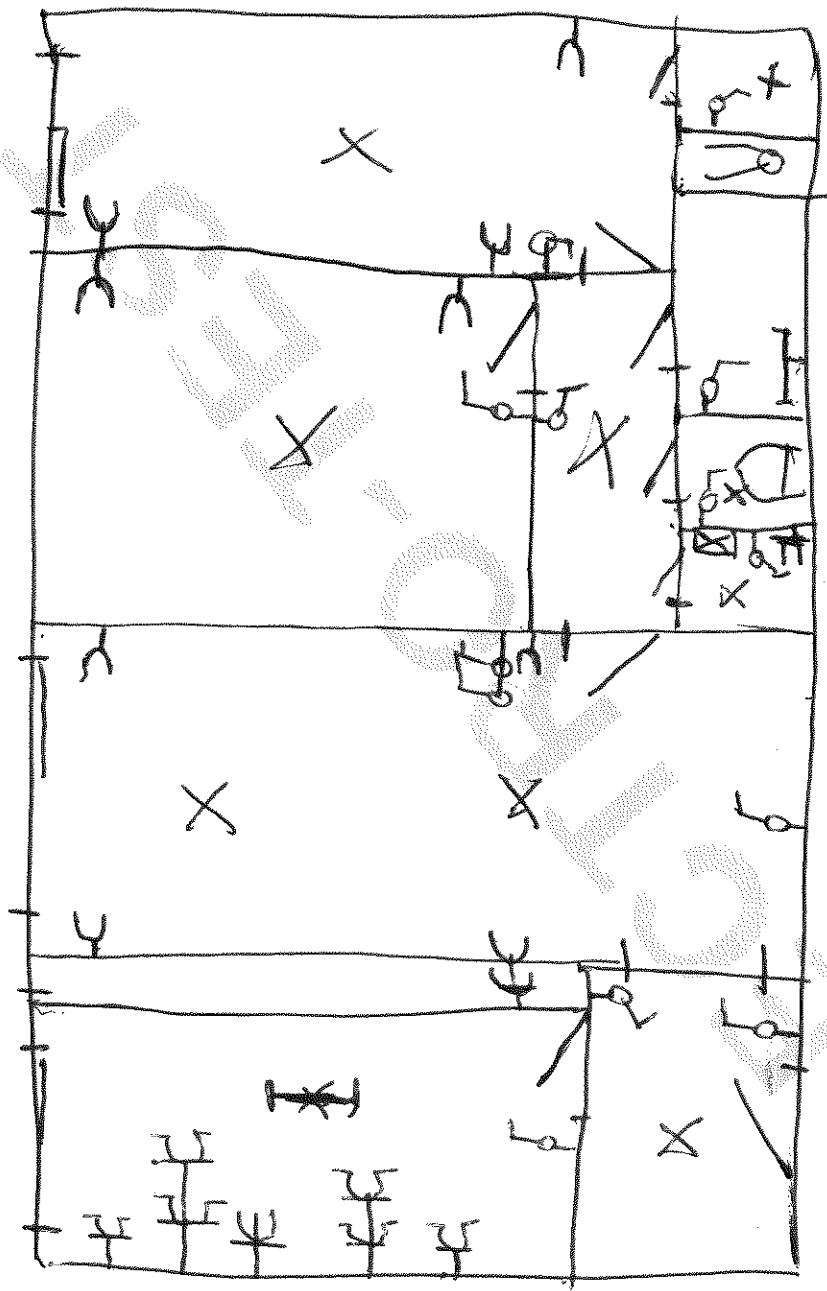

ELECTRO-TEST
 F. BERGEN
 Inspecteur
 G.S.m. : 0473818.990

In opdracht van de FOD Economie, dienen de erkende keuringsorganisaties bij de keuring van de elektrische installatie in het kader van de overdracht van eigendom een samenvattend situatieschema op te stellen. Dit situatieschema beperkt zich tot een indicatieve plaatsaanduiding van de zichtbare stopcontacten, schakelaars, lichtpunten en vast aangesloten toestellen.
 Bijgevoegd gaat anders Electro-Test de exactheid, noch de volledigheid van dit situatieschema garanderen.
 Par ordre du SPF Economie, les organismes de contrôle agréés sont obligés, dans le cadre d'une cession de propriété, d'établir un schéma sommaire de situation à l'occasion du contrôle de l'installation électrique. Ce schéma de situation se restreint à une détermination indicative de la position des prises de courant, interrupteurs, points d'éclairage et appareils raccordés fixes installés.
 Conséquemment, Electro-Test ne garantit pas l'exactitude ni l'intégrité de ce schéma de situation.

ELECTRO-TEST	
Naam:	Inspecteur: <i>Fr. Bergen</i>
Adres: <i>J. Berden laan 66/14</i>	Verslagnummer: <i>69/0201</i>
Datum: <i>5/4/2009</i>	

5000825228 AX

BE

DEXIA

Dexia Banque/Dexia Bank

050472046A001

Payez contre ce cheque la somme de/Betaal tegen deze cheque de som van
Pay against this cheque the sum of/Zahlen Sie gegen diesen Scheck die Summe von

QUINZE MILLE EUROS*****

à/aan/to/an Mr COLAK Orhan

Payable à/Betaalbaar/Payable at/Zahlbar

60 Bruxelles - Boulevard Pacheco 44/Brussel - Pachecolaan 44
Brussels - Boulevard Pacheco 44/Brüssel - Boulevard Pacheco 44

AGENCE DEXIA BANQUE S.A.**

RUE DES CHAMPS 6*****

1040 BRUXELLES*****

057 0472090 55*****

Dev/Mont. Montant/Bedrag/Amount/Betrag
Curr./Währ.

EUR ***15.000,00

Lieu/Plaats/Place/Ausstellungsort

1040 BRUXELLES

Date 06/04/2009

Datum

Signature/Handtekening/Unterschrift

Mr WERNAERS

Compte n°/Rekeningnr./Account No./Konto-Nr.

Cheque N°/Cheque-Nr./Scheck-Nr.

057 0472090 55<

24 6335<

Ne rien indiquer dans cette zone/In deze ruimte niet schrijven noch stempelen/No writing or stamp in this space/Dieses Feld nicht beschreiben und nicht bestempeln

IMMOO BVBA
HAACHTSESTNWG 322
1910 KAMPENHOUT


Ontvangen op 7/4/2009



Swenny De Vree



N° 234-INSP.

**ELECTRO-TEST**V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

SIBELGA

Nr teller :

N° comp :

2621 154

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 69/0202

EAN
code :

Aard onderzoek :	AREI 86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276bis	276	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder
Genre de contrôle :	RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Prescription du gest. de réseau de distr.

Plaats van het onderzoek :
Lieu du contrôle :

J. Bordetlaan 66/74 1140 Erre

Eigenaar

Propriétaire :

PEETROONS

Adres

Adresse :

Hubstraat

1970 Kampenhout

Installateur :

Best. Installatie

BTW / TVA :

467 267 905

Datum van het onderzoek :

4/4/2009

Ik. / C.I. :

Inspecteur :

Fr. Bergen

Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☒ Appart. 14 ☐Spanning : 3230V
Tension :Meter / bord verbinding : VVB 4-10mm
Liaison compteur-tableau :Max. beveiliging : 40A
Protection max. :

Aardelektrode :

Electrode de terre :

Isolatie :

Isolement :

420 Ohm

Aantal verdeelborden :

Nombre de tableaux :

2

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : 7		Test ΔIn 2,5 ΔIn				AREI / RGIE			
In (A)	Δ In (mA)	type	Nombre des circuits terminaux :		OK	NOK	OK	NOK	270	271	271bis	278
3-25A	/	C/3000/10	3-25A / C / 3000 / 10		☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6x16A	/	C/3000/10	6x16A / C / 3000 / 10		☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2x10A	/	C/3000/10	2x10A / C / 3000 / 10		☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4x20A	/	C/3000/10	4x20A / C / 3000 / 10		☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK direkte aanraking : OK NOK
Contrôle visuel : générale : ☒ ☐ contact direct : ☒ ☐Indirecte aanraking : OK NOK
Contact indirect : ☐ ☒Aansluitingen :
Raccordements :OK ☒NOK ☐Potentiaalvereffeningen :
Liaisons equipotentielles :OK ☒NOK ☐

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen / Remarques :

Er is geen algemene differentieel schakelaar
van < 300 mA

VISUM :

Datum/date :



ELECTRO-TEST

F. BERGEN

Inspecteur

G.s.m. : 0473/218.990

Besluit / Conclusion

De installatie is — niet — conform met het AREI en mag — niet — tijdelijk — in dienst gesteld worden — in dienst blijven.
L'installation est — n'est pas — conforme au RGIE et peut — ne peut pas — temporairement — être mise en service — rester en service.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Het éénraadsschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conforme avec l'installation.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.
La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

voor de directeur, pour le directeur,
de inspecteur, l'inspecteur: