



APRAGAZ

A.S.B.L.

Votre organisme de contrôle

RAPPORT n°: 10500 J-LD 120.1.4fr

Délégué: Delconps
Jean - Louis

Chaussée de Vilvorde, 156 B-1120 Bruxelles Tél. 32/2/264.03.60 - Fax. 32/2/268.89.58 email: info@APRAGAZ.com

Mme Moreau	référence	Installateur (Nom, prénom, TVA) Electric light operator scs
	Mme Moreau 130 13 / 1001	
APRAGAZ		P E 207 rev0

Rapport relatif à: **INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION - DOMESTIQUE**

Effectué à Bru x elles

Le 24 / 01 / 2014

Identification de l'installation

Client:	Mme Moreau
Adresse:	Avenue de l'Andalousie n° 80 M. 40 Bru x elles
	Tél n° 0471/80 67 57
Type d'installation:	Neuve ☐ Existante ☒ Extension ☐ Modification ☐ Temporaire ☐

Type de visite

Examen de conformité (art 270) ☒ Examen de contrôle (art 271) ☐ Renforcement (art 276) ☐ Vente (art 276bis) ☐
--



Données de l'installation

Type de l'installation:	Unité d'habitation ☒ Unité de travail domestique ☐ Ensemble résidentiel ☐ Parties communes ☐
Distributeur d'électricité:	Sibelga
Compteur:	Marque & type: Schlumberger B16X N° série 12 70 23 35
Intensité max (A):	50 A
Type d'électrode:	boucle ☒ piquet(s) ☐ autre ☐
	Résistance de dispersion Ra 1,56 ohm P E 003

Description de l'installation (surintensité)

Description de l'installation:	schéma ☒ schéma de position ☒ description ☒	OK ☒ NOK ☐			
Implantation des tableaux, accès au matériel		OK ☒ NOK ☐			
Piscine: présente ☐ absente ☒	Sauna: présent ☒ absent ☐				
Type de câble d'alimentation: Type: XVB section L 10 mm² + N 10 mm² + PE 35 mm²					
Protection générale: marque & type: Vynckier EPR 102 G.I.					
Surintensité: 50 A	Courant court circuit: 500 A	Pouvoir de coupure: 10 kA			
Sectionneur général: nombre de pôles: 2 ; Ith: courant thermique nominal: 50 A					
Protection			Marque et type de sécurité	Section (mm²)	Description
Nombre	N°	# pôle			
1	-	2	63A/0,3mA Rager Diff 3000	10mm²	Différentiel général
2	A, B	2	10A Rager B10 (4500)	1,5mm²	éclairage
3	C, D, E	2	16A Rager B16 (4500)	2,5mm²	Prises
1	F	2	40A Rager B40 (4500)	6mm²	Prise
3	G, H, I	2	16A Rager B16 (4500)	2,5mm²	éclairage, Alarme, Sonnerie
1	-	2	63A/0,03mA Vynckier Diff 3000	10mm²	Différentiel Partie Humide
3	J, K, L	2	16A Rager B16 (4500)	2,5mm²	Prises
1	M	2	10A Rager B10 (4500)	2,5mm²	Prise
1	N	2	16A Rager B16 (4500)	2,5mm²	Prise
1	O	2	10A Rager B10 (4500)	2,5mm²	Prise
Tension: 230 V Fréquence: 50 Hz pouvoir de coupure prévu 3000 ☒ - 1500 ☐ autre ☐ kA					
Nombre de tableaux: 1 nombre de circuits: 17					
In des protections en accord avec le φ des conduites, appareils et matériel					
Section des conducteurs de protection suffisante					

Moreau Anne
Hue

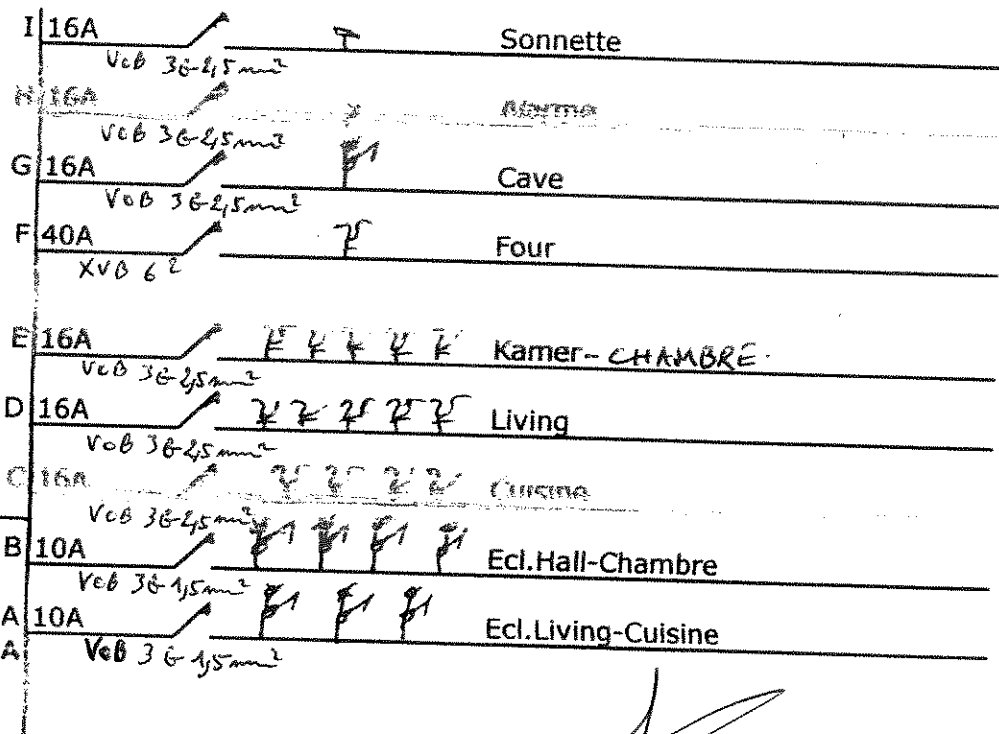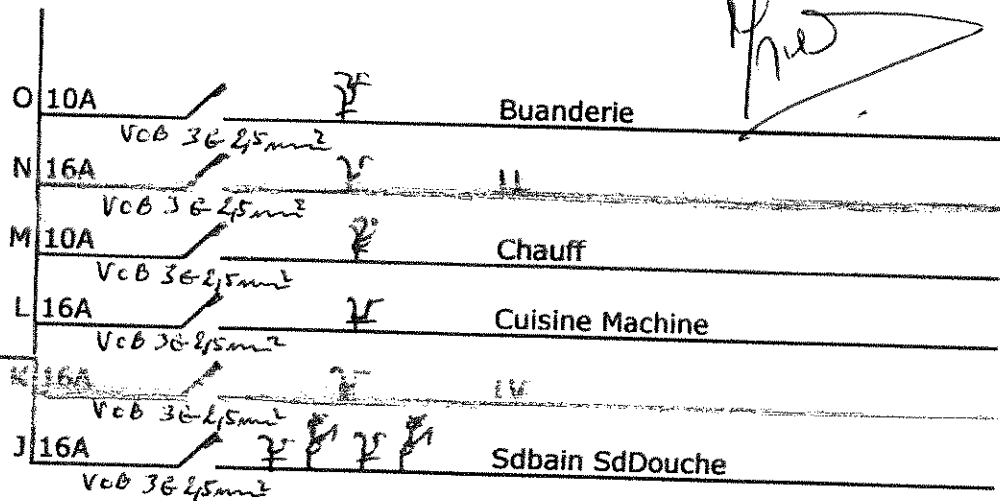

Diff Mono 30mA
63A

Diff General 300mA
63A

B APRAGAZ	
APPROVED	☒ REVIEWED
WITHOUT COMMENT	
WITH COMMENT	
REJECTED	☐
TO BE RESUBMITTED BEFORE:	☐
ELECTRICITY DEPARTMENT	
DATE: 24/01/2014	

