



N° 234-INSF.

**ELECTRO-TEST**V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

Sibelga

Nr teller :

N° comp :

4897355

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 125/689

EAN:
code :

Aard onderzoek : AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder
Genre de contrôle : RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	Prescription du gest. de réseau de distr.

Plaats van het onderzoek :
Lieu du contrôle :

R. Theo. de Baisieux 271; 1820 Melsbroek

Eigenaar

Propriétaire :

Geng A.

Adres :

Adresse :

iden

Installateur :

Geng A.

BTW / TVA :

Datum van het onderzoek :

04-08-2011

Ik. / C.I. :

Date du contrôle :

Inspecteur :

Dehaes V.

Onderzoek / Contrôle :

Woning / maison

Appart.

1 et

Spanning :

3123V

Meter / bord verbinding :

4x6m2

x VA

Max. beveiliging :

40A

Tension :

3123V

Liaison compteur-tableau :

4x6m2

x VA

Protection max. :

40A

Aardelektrode :

2x2 Ohm

Isolatie :

8,2 Mohm

Aantal verdeelborden :

1

Electrode de terre :

2x2 Ohm

Isolément :

8,2 Mohm

Nombre de tableaux :

1

Differentieelschakelaars

Aantal eindstroombanen :

11

Interrupteurs différentiels

Nombre des circuits terminaux :

11

In (A)

Δ In (mA)

type

Aantal eindstroombanen :

Test ΔIn

I ΔIn

AREI / RGIE

40

300

A

Aantal eindstroombanen :

OK

NOK

OK

NOK

40

30

A

General A

OK

NOK

OK

NOK

40

30

A

General A

OK

NOK

OK

NOK

40

30

A

General A

OK

NOK

OK

NOK

40

30

A

General A

OK

NOK

OK

NOK

40

30

A

General A

OK

NOK

OK

NOK

40

30

A

General A

OK

NOK

OK

NOK

40

30

A

General A

OK

NOK

OK

NOK

40

30

A

General A

OK

NOK

OK

NOK

40

30

A

General A

OK

NOK

OK

NOK

40

30

A

General A

OK

NOK

OK

NOK

40

30

A

General A

OK

NOK

OK

NOK

40

30

A

General A

OK

NOK

OK

NOK

40

30

A

General A

OK

NOK

OK

NOK

40

30

A

General A

OK

NOK

OK

NOK

40

30

A

General A

OK

NOK

OK

NOK

40

30

A

General A

OK

NOK

OK

NOK

40

30

A

General A

OK

NOK

OK

NOK

40

30

A

General A

OK

NOK

OK

NOK

40

30

A

General A

OK

NOK

OK

NOK

40

30

A

General A

OK

NOK

OK

NOK

40

30

A

General A

OK

NOK

OK

NOK

40

30

A

General A

OK

NOK

OK

NOK

40

30

A

General A

OK

NOK

OK

NOK

40

30

A

General A

OK

NOK

OK

NOK

40

30

A

General A

OK

NOK

OK

NOK

40

30

A

General A

OK

NOK

OK

NOK

40

30

A

General A

OK

NOK

OK

NOK

40

30

A

General A

OK

NOK

OK

NOK

40

30

A

General A

OK

NOK

OK

NOK

40

30

A

General A

OK

NOK

OK

NOK

40

30

A

General A

OK

NOK

OK

NOK

40

30

A

General A

OK

NOK

OK

NOK

40

30

A

General A

OK

NOK

OK

NOK

40

30

A

General A

OK

NOK

OK

NOK

40

30

A

General A

OK

NOK

OK

NOK

40

30

A

General A

OK

NOK

OK

NOK



**ATTESTATION À DELIVRER AU GESTIONNAIRE DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION
DE GAZ NATUREL (GRD) AVANT L'OUVERTURE DU COMPTEUR EN
APPLICATION DE L'ARRÊTÉ ROYAL DU 28 JUIN 1971.**

Je soussigné : Nom : Geng Prénom : Adem
Représentant de l'entreprise : N° de T.V.A. :
Rue : Theo de Baisieux N° : 241 Boîte :
N° Postal : 1070 Localité : Bxl Tel : Fax :
(en cas de sous-traitance pour le compte de l'entreprise :)
Adresse : Tel :)

Atteste formellement et garantis par la présente avoir réalisé l'installation gaz

installation neuve / partie neuve d'installation (barrer la mention inutile) suivant le plan ci-après

dans l'immeuble situé à : Rue Theo de Baisieux N° 241 Boîte : Etage : 1er

N° postal : 1070 Commune : Bxl

marque compteur : Inter N° du compteur : 28436852

pour le compte de : Nom : Geng Prénom : Adem

Rue : Theo de Baisieux N° 241 Boîte :
N° Postal : 1070 Commune : Bxl

conformément aux prescriptions correspondantes actuellement en vigueur, notamment les normes NBN D51-003, NBN D51-004, NBN B61-001 et NBN B61-002. Ces normes portent aussi bien sur la tuyauterie que sur les exigences liées aux appareils à gaz installés telles que l'amenée d'air de combustion et l'évacuation des produits de combustion.

Aucun appareil d'utilisation à gaz qui n'est pas conforme aux normes pour les appareils d'utilisation au gaz naturel n'est connecté à l'installation intérieure.

La présente attestation doit être remise au Gestionnaire de Réseau de Distribution avant l'ouverture du compteur par celui-ci.

Réservé à l'installateur :	Réservé au GRD :
Je déclare que je suis « Cerga-installateur gaz professionnel ».	
☐ oui ☒ non	
Si oui : n° Cerga :	


Date : 4.12.11
Signature : [Signature]
Modèle 710628/11

Annexe(s) : ...

SCHEMA ISOMETRIQUE DE L'INSTALLATION

Indiquer les éléments suivants sur le schéma isométrique: le compteur de gaz, la tuyauterie avec la nature du matériau (Cuivre-Acier-PE), sa section et sa longueur (m), les noeuds indiqués au moyen de majuscules A, B, ..., sorte d'appareils avec la marque, le type et la puissance (kW).

Ce schéma peut être remplacé par un schéma/plan qui contient au moins les mêmes données.

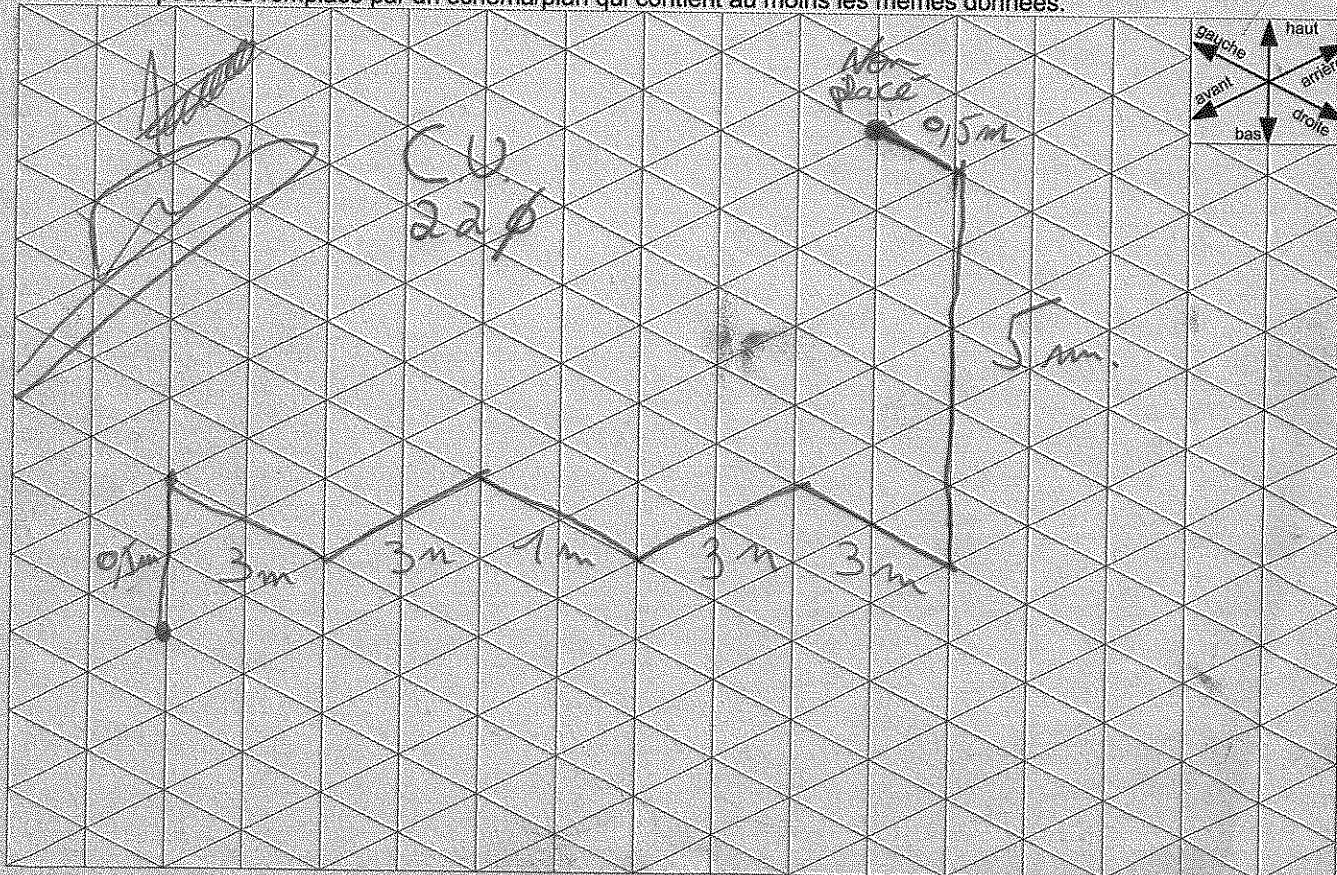



A 0264801

RAPPORT DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ALIMENTÉE AU GAZ NATUREL DANS LE CADRE DE L'OUVERTURE D'UN COMPTEUR

Nom installateur : Genc Adem
Adresse : Rue Joseph De Bruijn 241
1020 BR

Organisme de contrôle : Electro - Test Inspecteur : Dehaes
Référence : 125-689 Tel : 0475 68 02 95

Installation contrôlée : Adresse : Rue Joseph De Bruijn 241
1020 BR

Date du contrôle : 12/11/11 L'habitant est : ☒ propriétaire ☐ locataire
L'« Attestation à délivrer au Gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel (GRD) avant l'ouverture du compteur en application de l'Arrêté Royal du 28 juin 1971 » : ☒ est présente ☐ n'est pas présente

Caractéristiques de l'installation :

Compteur : Classe Q_{max} : 6 m³/h Fabricant : Elster N° : 28436852 Index : 0000112
Pression de service de l'installation intérieure : 25 mbar

Appareils d'utilisation	Type	Marque	Puissance nominale
Nombre : <u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
<u>3</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>3</u>
<u>...</u>	<u>...</u>	<u>...</u>	<u>...</u>

Conclusion :

L'installation neuve:

☒ est conforme aux prescriptions correspondantes⁽¹⁾ actuellement en vigueur et **est techniquement sûre**.
l'essai d'étanchéité donne satisfaction.

La nouvelle partie de l'installation:

☐ est conforme aux prescriptions correspondantes⁽¹⁾ actuellement en vigueur et **est techniquement sûre**.
l'essai d'étanchéité donne satisfaction.

L'installation existante:

☐ est conforme aux prescriptions correspondantes⁽¹⁾ qui étaient d'application lors de la mise en service de l'installation et **est techniquement sûre**.
l'essai d'étanchéité donne satisfaction.

(1) Les prescriptions correspondantes sont notamment les normes NBN D51-003, NBN D51-004, NBN B61-001 et NBN B61-002.
Ces normes portent aussi bien sur la tuyauterie que sur les exigences liées aux appareils à gaz installés telles que l'amenée d'air de combustion et l'évacuation des produits de combustion.

Date 12/11/11

HAF1001 FR-v3

EXEMPLAIRE: Blanc - GRD Rose - client jaune - organisme de contrôle

Signature de l'inspecteur de l'organisme de contrôle