


ADRES INSTALLATIE / ADRESSE INSTALLATION:		ELECTRO-TEST	
Naam/nom: <i>Laurent Malin</i>		Inspecteur: <i>S. Schachert</i>	
Adres(se): <i>100, 101, 102</i>		Verslag/n° de rapport: <i>100, 101, 102</i>	
Datum/date: <i>10/10/10</i>			

DSI merk/marque CDR:		Voeding/alimentation:		Type:	
Y	X	U _N	Sectie/section:	U _N	I _N
1	1				
2	2				
3	3				
4	4				
5	5				
6	6				
7	7				
8	8				
9	9				
10	10				
11	11				
12	12				
13	13				
14	14				
15	15				
16	16				
17	17				
18	18				
19	19				
20	20				
21	21				
22	22				
23	23				
24	24				
25	25				
26	26				
27	27				
28	28				
29	29				
30	30				
31	31				
32	32				
33	33				
34	34				
35	35				
36	36				
37	37				
38	38				
39	39				
40	40				
41	41				
42	42				
43	43				
44	44				
45	45				
46	46				
47	47				
48	48				
49	49				
50	50				
51	51				
52	52				
53	53				
54	54				
55	55				
56	56				
57	57				
58	58				
59	59				
60	60				
61	61				
62	62				
63	63				
64	64				
65	65				
66	66				
67	67				
68	68				
69	69				
70	70				
71	71				
72	72				
73	73				
74	74				
75	75				
76	76				
77	77				
78	78				
79	79				
80	80				
81	81				
82	82				
83	83				
84	84				
85	85				
86	86				
87	87				
88	8				

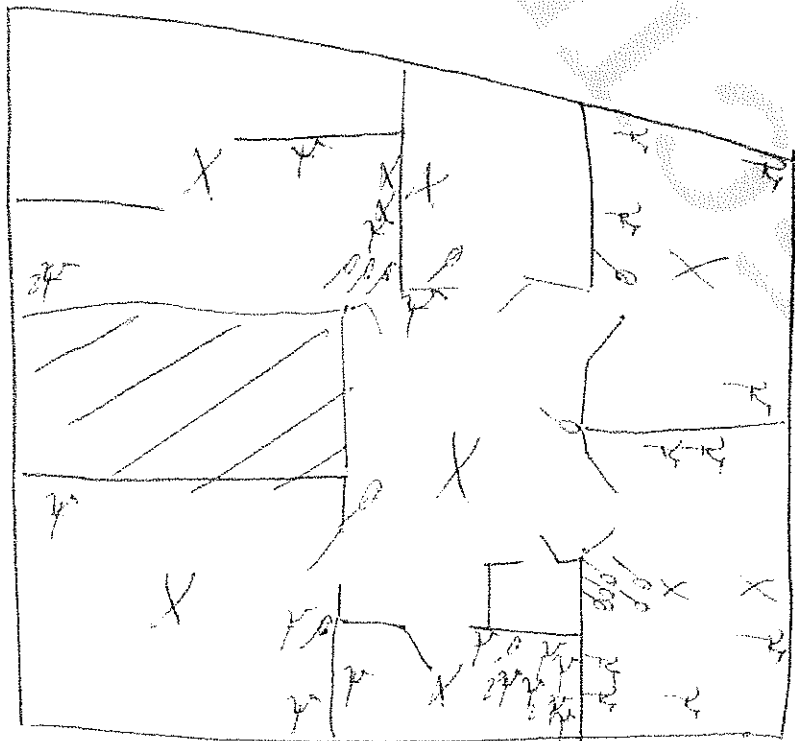

In opdracht van de FOD Economie, dienen de erkende keuringsorganisaties bij de keuring van de elektrische installatie in het kader van de overdracht van eigendom de- summer situatieschema op te stellen. Dit situatieschema beperkt zich tot een indicatieve plaatsaanduiding van de zichtbare stopcontacten, schakelaars, lichtbouten en vast aangesloten toestellen. Bijgevolg garandeert Electro-Test de exactheid, noch de volledigheid van dit situatieschema. De summer schema's vervangen niet de op te stellen schema's volgens art. 269 van het AREG. Indien deze ontbreken, dienen zij als ritueel te worden op het PV.

Par ordre du SPF Economie, les organismes de contrôle sont obligés, dans le cadre d'une cessation de propriété d'habiter un schéma sommaire de situation, à l'occasion du contrôle de l'installation électrique. Ce schéma de situation se restreint à une détermination indicative de la position des prises de courant, interrupteurs, points d'éclairage et appareils raccordés fixes, visibles. Conséquemment, Electro-Test ne garantit pas l'exactitude, ni l'intégrité de ce schéma de situation. Les schémas récapitulatifs ne remplacent pas les schémas à rédiger selon l'article 269 du R.G.I.E. Si ces schémas font défaut, nous sommes obligés de mentionner sur le procès verbal qu'il s'agit d'une infraction.

KARAKTERISTIEKEN/ CARACTERISTIQUES	AUTOMATEN/ DISJONCTEURS A → L	SMELTVEILIGHEDEN/FUSIBLES A → L
UN		
IN		
Curve/course		
ICC		

ADRES INSTALLATIE / ADRESSE INSTALLATION: Naam/nom: Adres(se): Datum/date:		ELECTRO-TEST Inspecteur: Verslag nr/n° de rapport:
--	--	---