

ELECTROTEST

Technische Controles en Opleidingen
Contrôles Techniques et Formation

V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33
1820 MELSBRÖEK

N° 234-INSP.

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

Sibelga

Nr teller :

5004686

N° comp :

Verslag van onderzoek :

Rapport de contrôle :

N° *1820408342*

EAN
code

Aard onderzoek :	MR II	86	87-86	87-88	88	95	97	270	271	276	276bis	11	1N	11	Voorst. nuchterleider
Genre de contrôle :	RGH	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	Prescription du gest. de réseau de dist.

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

Wambervantlaan 962, 1820 Brussel

Eigenaar

Propriétaire :

Adres :

Adresse :

Installateur :

Bestaande

BTW / TVA :

Datum van het onderzoek :

30/04/2014

Ik. / C.I. :

Date du contrôle :

Inspecteur : *Schockaert*

Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☒ Apart. *5e et 6e etage*

Spanning :

3,3kV

Tension :

3,3kV

Meter / bord verbinding :

net zichtbaar

Max. beveiliging :

20A

Liaison compteur tableau :

Protection max. :

20A

Aardelektrode :

☒

Ohm

Isolatie

13,2

Mohm

Aantal verdeelborden :

3

Ohm

Isolément

13,2

Mohm

Nombre de tableaux :

3

Differentieelschakelaars
Interupteurs différentiels

Aantal eindstroombanen :

12

Nombre des circuits terminaux :

Test Au

1. Au

MR II / RGH

In (A)

Δ In (mA)

type

OK

NOK

OK

NOK

270

271 bis

278

zie schets

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☒

zie schets

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

zie schets

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

zie schets

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

zie schets

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

zie schets

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

zie schets

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

zie schets

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

zie schets

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

zie schets

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

zie schets

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

zie schets

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

zie schets

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

zie schets

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

zie schets

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

zie schets

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

zie schets

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

zie schets

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

zie schets

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

zie schets

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

zie schets

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

zie schets

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

zie schets

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

zie schets

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

zie schets

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

zie schets

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

zie schets

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

zie schets

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

zie schets

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

zie schets

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐


zie schets

☐

☐

☐

In opdracht van de FOC Economie, dienen de afnemende keuringsorganismen bij de keuring van de elektrische installatie in het kader van de overdracht van eigendom een summier eindschema op te stellen. Dit schema heeft enkel betrekking op de zichtbare delen die zonder risico konden waargenomen worden. Bijgevoegd garandeert Electro-Test dit exactheid, noch de volledigheid van dit situatieschema. De summier schema's vervangen niet de op te stellen schema's volgens art. 268 van het A.R.E.L. Indien deze oortbreken, dienen wij dit als inbreuk te vermelden op het P.V.			
Par ordre du SPF Economie, les organismes de contrôle sont obligés, dans le cadre d'une cession de propriété, d'établir un schéma sommaire unilatéral, à l'occasion du contrôle de l'installation électrique. Ce schéma ne se réfère qu'aux parties visibles qui peuvent être aperçues sans risques. Conséquemment Electro-Test ne garantit pas l'exactitude ni l'intégrité de ce schéma de situation. Les schémas récapitulatifs ne remplacent pas les schémas à rédiger selon l'article 268 de l'R.E.L. Si ces schémas font défaut nous sommes obligés de mentionner sur le procès verbal qu'il s'agit d'une infraction.	KARAKTERISTIEKEN/ CARACTERISTIQUES	AUTOWATEN/ DISJONCTEURS	SMELTVEILIGHEDEN/FUSIBLES
U_N	A ↔ L		A ↔ L
I_N			
Curve/courbe			
loc			

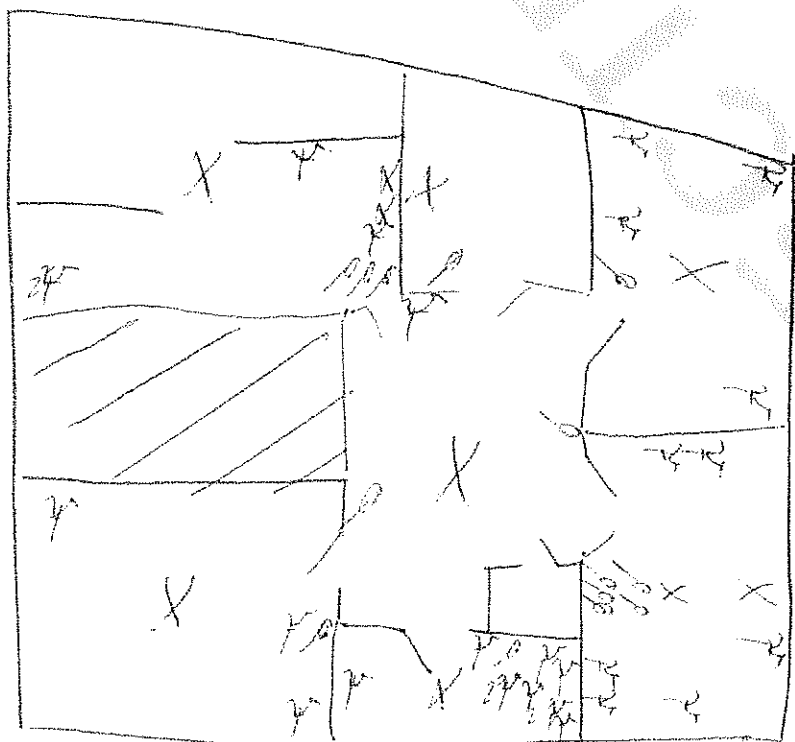

In opdracht van de FOD Economie, dienen de erkende keuringsorganisaties bij de keuring van de elektrische installatie in het kader van de overdracht van eigendom een samenvattend schema op te stellen. Dit situatieschema beperkt zich tot een indicatieve plaatsaanduiding van de zichtbare stopcontacten, schakelaars, lichtpunten en vast aangesloten toestellen. Bijgevoegd gerandend Electro-Test de exactheid, noch de volledigheid van dit situatieschema. De samenvattende schema's vervangen niet de op te stellen schema's volgens art. 269 van het APEI, indien deze ontbreken, dienen wij dit als intrek te vermelden op het PV.

Par ordre du SPF, Economie, les organismes de contrôle sont obligés, dans le cadre d'une cession de propriété d'installer un schéma synthétique de situation, à l'occasion du contrôle de l'installation électrique. Ce schéma de situation se restreint à une détermination indicative de la position des prises de courant, interrupteurs, points d'éclairage et appareils raccordés fixes visibles. Conséquemment, l'Electro-Test ne garantit pas l'exactitude, ni l'intégrité de ce schéma de situation. Les schémas récapitulatifs ne remplacent pas les schémas à rédiger selon l'article 269 de la R.G.I.E. Si ces schémas font défaut, nous sommes obligés de mentionner sur le procès verbal qu'il s'agit d'une infraction.

KARAKTERISTIEKEN/ CARACTERISTIQUES	AUTOMATEN/ DISJONCTEURS	SMELTVEILIGHEDEN/FUSIBLES
U _N	A → L	A → L
I _N		
Curve/courbe		
ICC		

ADRES INSTALLATIE / ADRESSE INSTALLATION:	ELECTRO-TEST
Naam/nom:	Inspecteur: <i>Schackaert</i>
Adres(se):	Verslagnr/n° de rapport: <i>2010-001</i>
Datum/date:	