

**Bijlage: Eendraadsschema / Annexe: Schéma de câblage**

Bijlage aan het verslag nr.:  
Annexe au rapport n°:

78/2018/3/7/2

**ALGEMENE GEGEVENS / DONNÉES GÉNÉRALES**

Plaats onderzoek:

Lieu du contrôle:

Leopold III-laan 10 B-APP.1e ETAGE - 1030 BRUSSEL (SCHAARBEEK)

Datum:

Date:

7/03/2018

**BESCHRIJVING VERDEELBORD / DESCRIPTION DU TABLEAU**

Max. beveiliging (A):

Protection max. (A):

20A

Voedingsleiding:

Colonne d'alimentation:

4 mm<sup>2</sup>

mm<sup>2</sup>

Type: VFVB

Dienstspanning:

Tension de service:

3 x 230V

**DIFFERENTIELSCHAKELAARS / INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS**

In (A): 40A

In (mA):

300mA

Type:

-

Voor kringen / Pour circuits: 11X DISJ 2P/16A

In (A): 40A

In (mA):

30mA

Type:

-

Voor kringen / Pour circuits: 11X DISJ.2P/16A

| Kring / Circuit nr. | Beveiligingen / Protection                                         |                              | Leiding / Canalisation |                                      | Benaming / Dénomination |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
|                     | Overstroom-beveiliging + curve<br>Protection surintensité + courbe | Aantal polen<br>nombre pôles | Type                   | Doorsnede/section (mm <sup>2</sup> ) |                         |
|                     |                                                                    |                              |                        |                                      |                         |

In opdracht van de FOD economie, dienen de erkende keuringsorganismen bij de keuring van de elektrische installatie in het kader van de overdracht van eigendom, een samenvattende beschrijving van de verschillende borden opmaken. Deze beschrijving heeft enkel betrekking op de zichtbare delen, die zonder risico konden waargenomen worden. Bijgevolg garandeert Electro-Test de exactheid, noch de volledigheid van deze beschrijving.

Par ordre du SPD économie, les organismes de contrôle des installations électriques dans le cadre de transferts de propriété, doivent décrire sommairement les tableaux électriques. Cette description concerne uniquement les parties visibles, qui peuvent être observées sans risque. Il en découle Electro-Test ne garantit ni l'exactitude ni la complétude de cette description.

**Bijlage: Situatieschets / Annexe: Schéma de situation**

Naam: LEMOINE - ADAM

Adres: Leopold III-laan 10 B-APP.1e ETAGE - 1030 BRUSSEL (SCHAARBEEK)

Datum: 7/03/2018

**ADRES INSTALLATIE**


**ELECTRO-TEST**

Inspecteur: DE COORDE Patrick

Verslagnummer: 78/2018/3/7/2

In opdracht van de FOD Economie, dienen de erkende keuringsorganismen bij de keuring van een elektrische installatie in het kader van de overdracht van eigendom een summier situatieschema op te stellen. Dit situatieschema beperkt zich tot een indicatieve plaatsaanduiding van de zichtbare stopcontacten, schakelaars, lichtpunten en vast aangesloten toestellen. Bijgevoegd garandeert Electro-Test de exactheid, noch de volledigheid van dit situatieschema.

Par ordre du SPF Economie, les organismes de contrôle agréés sont obligés, dans le cadre d'une cessation de propriété, d'ébaucher un schéma sommaire de situation, à l'occasion du contrôle de l'installation électrique. Ce schéma de situation se restreint à une détermination indicative de la position des prises de courant, interrupteurs, points d'éclairage et appareils raccordés fixes visible. Conséquemment, Electro-Test ne garantit pas l'exactitude, ni l'intégrité de ce schéma de situation.

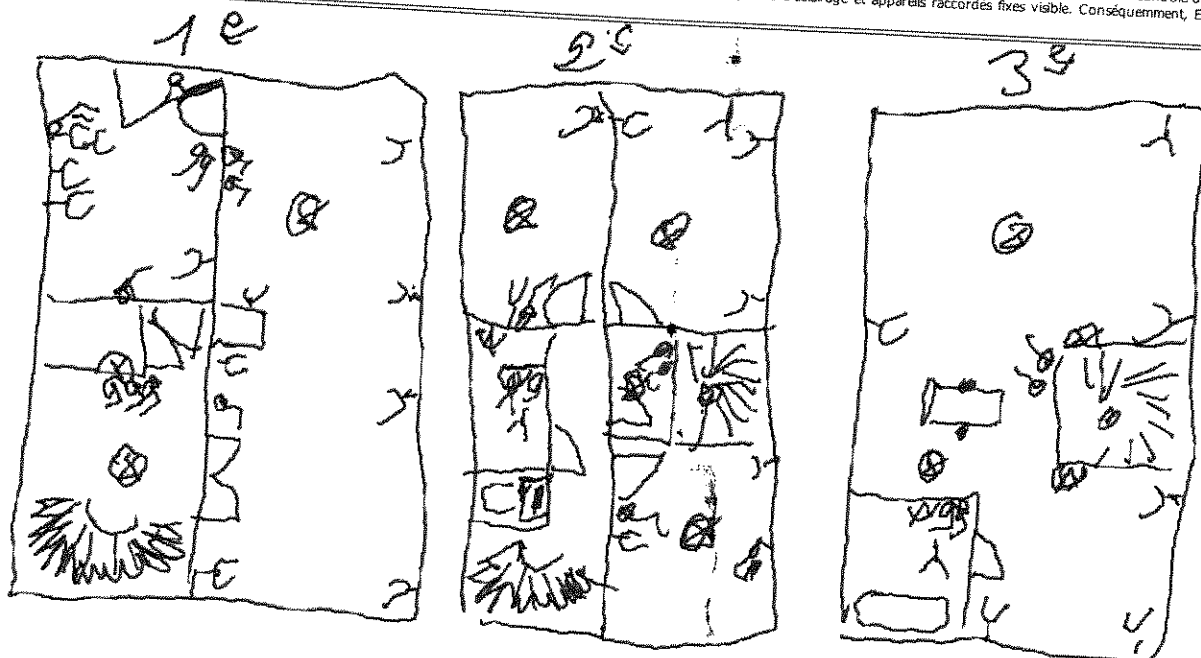

**Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle**

|                                                             |                                                                                 |                            |                                      |                    |  |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|--|
| Verslagnummer:<br>N° de rapport:                            | 78/2018/3/7/2                                                                   |                            | Datum van bezoek:<br>Date de visite: | 7/03/2018          |  |
| Opdrachtgever:<br>Donneur d'ordre:                          | LEMOINE-ADAM<br>Leopold III-laan 10 - 1030 BRUSSEL (SCHAARBEEK)                 |                            | IK:                                  |                    |  |
| Distributienetbeheerder:<br>Gestionnaire de réseau:         | Sibelga                                                                         | Nr teller:<br>N° compteur: | 45975298-2000                        | EAN-nr:<br>N° EAN: |  |
| Plaats van het onderzoek:<br>Lieu du contrôle:              | Leopold III-laan 10 B-APP.1e ETAGE - 1030 BRUSSEL (SCHAARBEEK)                  |                            |                                      |                    |  |
| Eigenaar:<br>Propriétaire:                                  | LEMOINE-ADAM<br>Leopold III-laan 10 - 1030 BRUSSEL (SCHAARBEEK)                 |                            |                                      |                    |  |
| Installateur:                                               | IDEM / EXISTANT                                                                 |                            |                                      |                    |  |
| Gebruikte interne procedure:<br>Procédure interne utilisée: | F-ELS276BIS/APP1 (C.D.P. d'un app. suiv. art. 276 bis (Cessation de propriété)) |                            | BTW/TVA:                             |                    |  |

**Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:**

|                                                       |             |                                             |                                                           |                                                           |
|-------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle:         | RGIE        |                                             | Art. hh: 86                                               | Art. onderzoek: 276bis                                    |
| Onderzoek: / Contrôle:                                | Appartement |                                             | APP.1e ETAGE                                              |                                                           |
| TT - net/spanning: / Réseau TT - tension:             | 3x230V      |                                             | Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau:       | 4 x 4 mm²                                                 |
| Aardelektrode / Electrode de terre:                   | Pen/Piquets | 23.3 Ohm                                    | Isolatie / Isolation:                                     | >0.9 MOhm                                                 |
| Differentieelschakelaars/Interrupteurs différentiels: |             |                                             | Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux:                | 1                                                         |
| In(A)                                                 | Δ In (mA)   | Type                                        | Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux: 11 |                                                           |
| 40A                                                   | 300mA       | -                                           | Eindstroombanen / terminaux                               | TestΔIn                                                   |
| 40A                                                   | 30mA        | -                                           | 11X DISJ 2P/16A                                           | 1.ΔIn                                                     |
|                                                       |             |                                             | 11X DISJ 2P/16A                                           | AREI/RGIE                                                 |
| Visueel nazicht Algemeen:<br>Contrôle visuel général: | OK          | Rechtstreekse aanraking:<br>Contact direct: | OK                                                        | Onrechtstreekse aanraking:<br>Contact indirect:           |
|                                                       |             |                                             | OK                                                        | Aansluitingen:<br>Raccordements:                          |
|                                                       |             |                                             |                                                           | NOK                                                       |
|                                                       |             |                                             |                                                           | Equipotentiale verbindingen:<br>Liaisons équipotentielle: |
|                                                       |             |                                             |                                                           | NOK                                                       |

**Inbreuken / Infractions:**

- B1: E.V. niet aanwezig / B1: L.E. non réalisées - AAN DE CV KETEL?  
B6: De continuïteit is niet verzekerd / B6: La continuité n'est pas assurée -  
B7: Kleurcode is onjuist / B7: Le code des couleurs n'est pas correct -  
E1: De kringen zijn niet of onjuist gemerkt / E1: Les circuits ne sont pas ou incorrectement marqués -  
F2: Er is geen reglementaire kleurcode gebruikt / F2: Il n'y a pas de code de couleurs réglementaire utilisé -  
F4: Aansluitingen zijn niet in orde / F4: Raccordements ne sont pas en ordre -  
F5: Potentiaalvereffening zijn niet in orde / F5: Liaisons Equipotentielles ne sont pas en ordre -  
J1: Eéndraadschema niet aanwezig / J1: Le schéma unifilaire n'est pas présent -  
J2: Situatie-schets niet aanwezig / J2: Le schéma de position n'est pas présent -

**Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:**

- PAS DE TERRE PREVUE DANS LE TABLEAU.  
- DES CONDUCTEUR DE TERRE NE SONT PAS RACCORDEE DANS LE COFFRET.  
- LES VOB VERT / JAUNE A LA BARETTE DE TERRE NE SONT PAS BIEN SERREE OU FIXER?  
- LE TEST DU DIFF 30mA NE FONCTIONNE PAS.  
- LE CONDUCTEUR DE TERRE POUR LA PLUS PARRE DES PRISES DANS LA MAISON EST UN CU DIAM 7mm² EST FIXER SUR LES MURS DANS LA CAVE, MAIS LA CONTINUITE N'EST PAS ASSURE.  
CONTINUITE SUR LES PRISES DANS LA MAISON N'EST PAS ASSURE.

**Opmerkingen / Remarques:**

**Nota's / Notes:**

DES PRISES SANS TERRE SONT PRESENTE DANS LES CHAMBRES ET LIVING.  
UNIQUEMENT DES APPAREILS DE CLASSE II PEUVENT ETRE UTILISE SUR LES PRISES SANS TERRE.



**Besluit / Conclusion:**

De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I. / L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du R.G.I.E.  
Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. / La visite de contrôle prévue par l'art. 276 bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après l'acte de vente.

**Volgend controlebezoek / Prochaine visite de contrôle:**

**Naam en handtekening van de inspecteur, voor de directeur,  
Nom et signature de l'inspecteur, pour le directeur,  
VISUM (Datum / Date):**

DE COORDE Patrick

**Herinnering van de reglementaire voorschriften:** a) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie; b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht te laten vermelden; c) de verplichting de F.O.D. die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit; d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controleonderzoek, een nieuw controleonderzoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controleonderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installatie.

**Rappel des prescriptions réglementaires:** a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Energie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité. d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai d'un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.



N° 234-INSP.

**ELECTRO-TEST**V.Z.W.  
ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

Sibelgen

Nr teller :

N° comp :

315,4105  
Nieuw

## Verslag van onderzoek:

## Rapport de contrôle:

N°: 78/9-11

EAN  
code

|                          |                                  |                       |                       |                       |                       |                       |                                  |                                  |                       |                       |                                  |                       |                       |                                                                 |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Aard onderzoek : AREI    | 86                               | 87-86                 | 87-88                 | 88                    | 95                    | 97                    | 270                              | 271                              | 276                   | 276bis                | TT                               | TN                    | IT                    | Voorschr. netbeheerder                                          |
| Genre de contrôle : RGIE | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Prescription du gest. de réseau de distr. <input type="radio"/> |

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

Blvd Leopold III - 1038 Schaerbeek

Eigenaar

Propriétaire :

Adam

Adres

Adresse :

Iden

Installateur :

Iden / Existans

Datum van het onderzoek :

Date du contrôle :

27/11/2013

BTW / TVA :

Ik. / C.I. :

Inspecteur : De Gode P

Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison☒ Appart. *Rechtstreeks separaten*

Spanning : 230V / Meter / bord verbinding

Tension : 230V / Liaison compteur-tableau

xUB 4x10mm

Max. beveiliging :

Protection max. :

40A

Aardelektrode :

Electrode de terre :

Pigou 5

24,5 Ohm

Isolatie :

Isolement :

&gt; 1 Mohm

Aantal verdeelborden :

Nombre de tableaux :

1

Differentieelschakelaars

Interrupteurs différentiels

In (A)

Δ In (mA)

type

40A

300

A

40A

30

A

Aantal eindstroombanen :

Nombre des circuits terminaux :

8

1x EP/25A

2x EP/16A


5x EP/16A

Test ΔIn


OK

NOK

☒ ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ || 1. ΔIn | OK | NOK | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ |
| AREI / RGIE | 270 | 271bis | 278 | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ | ☐ |

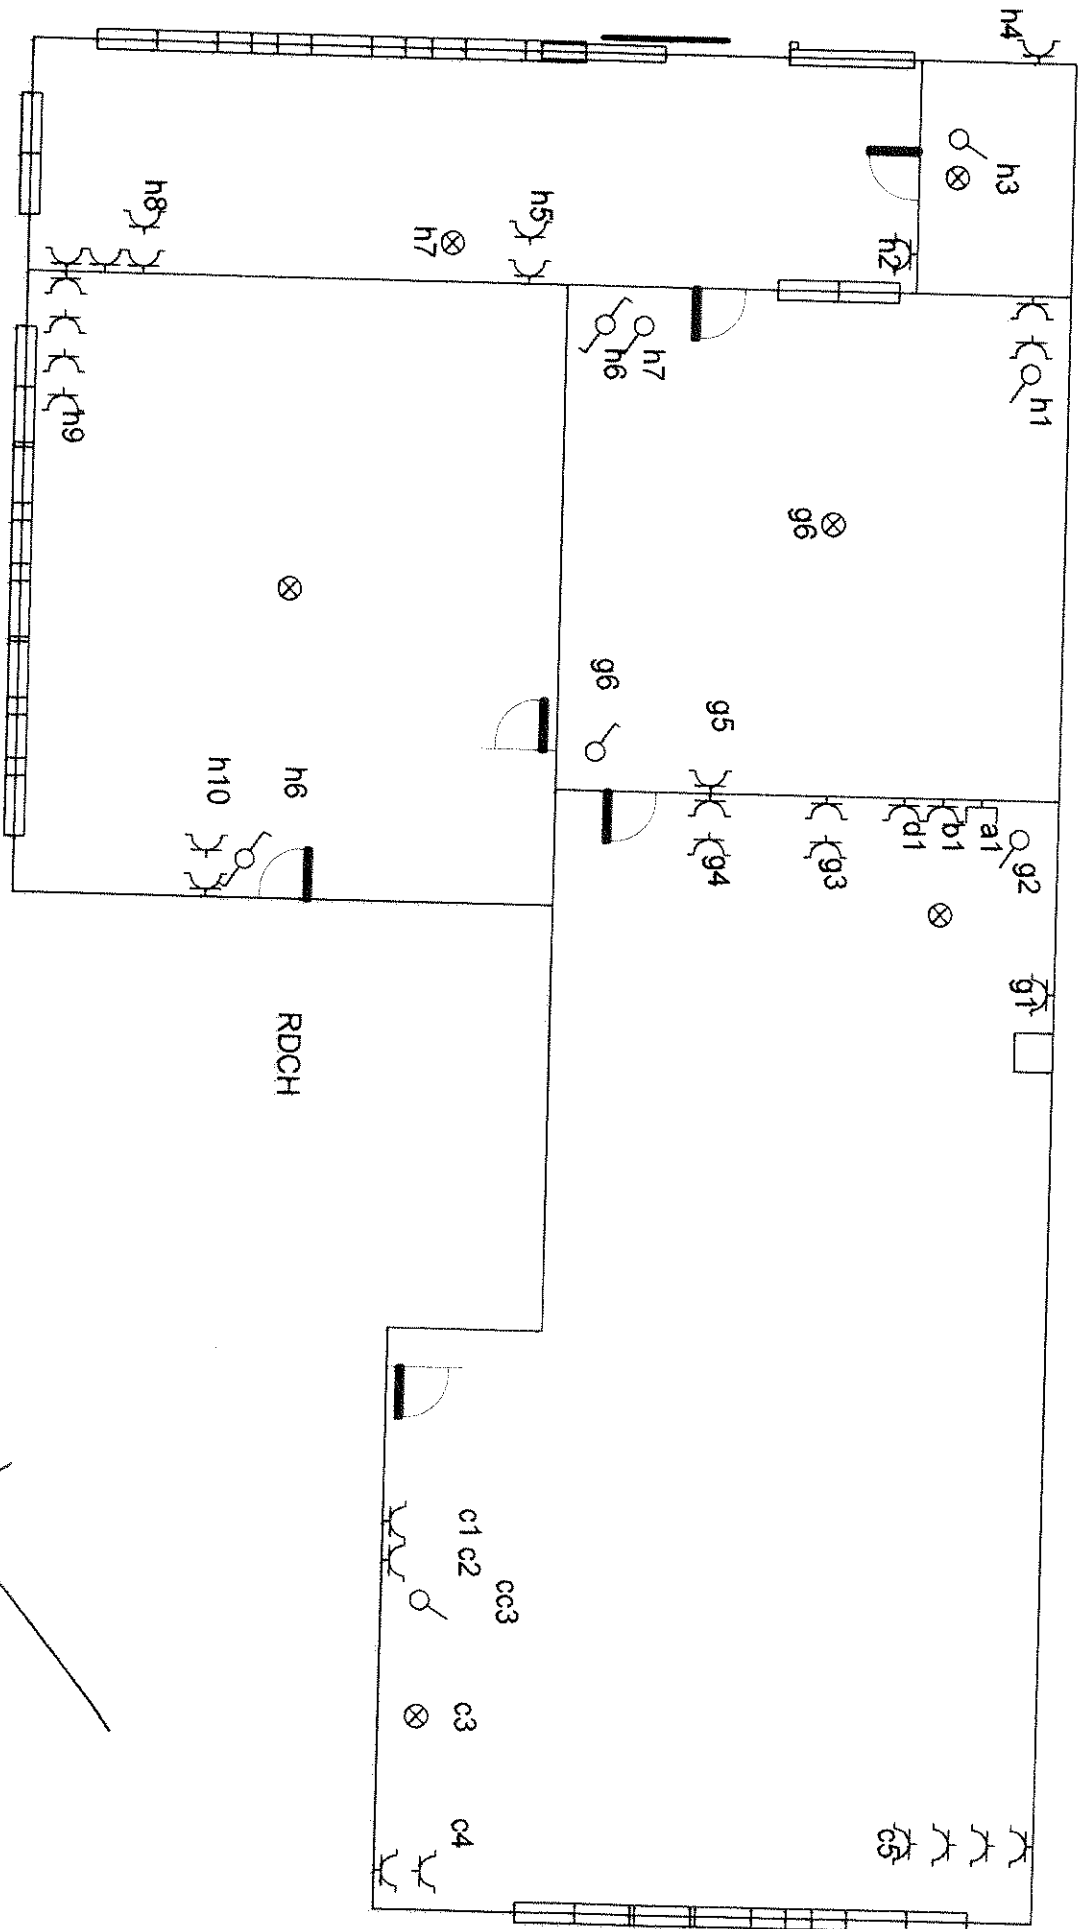

18/9/11

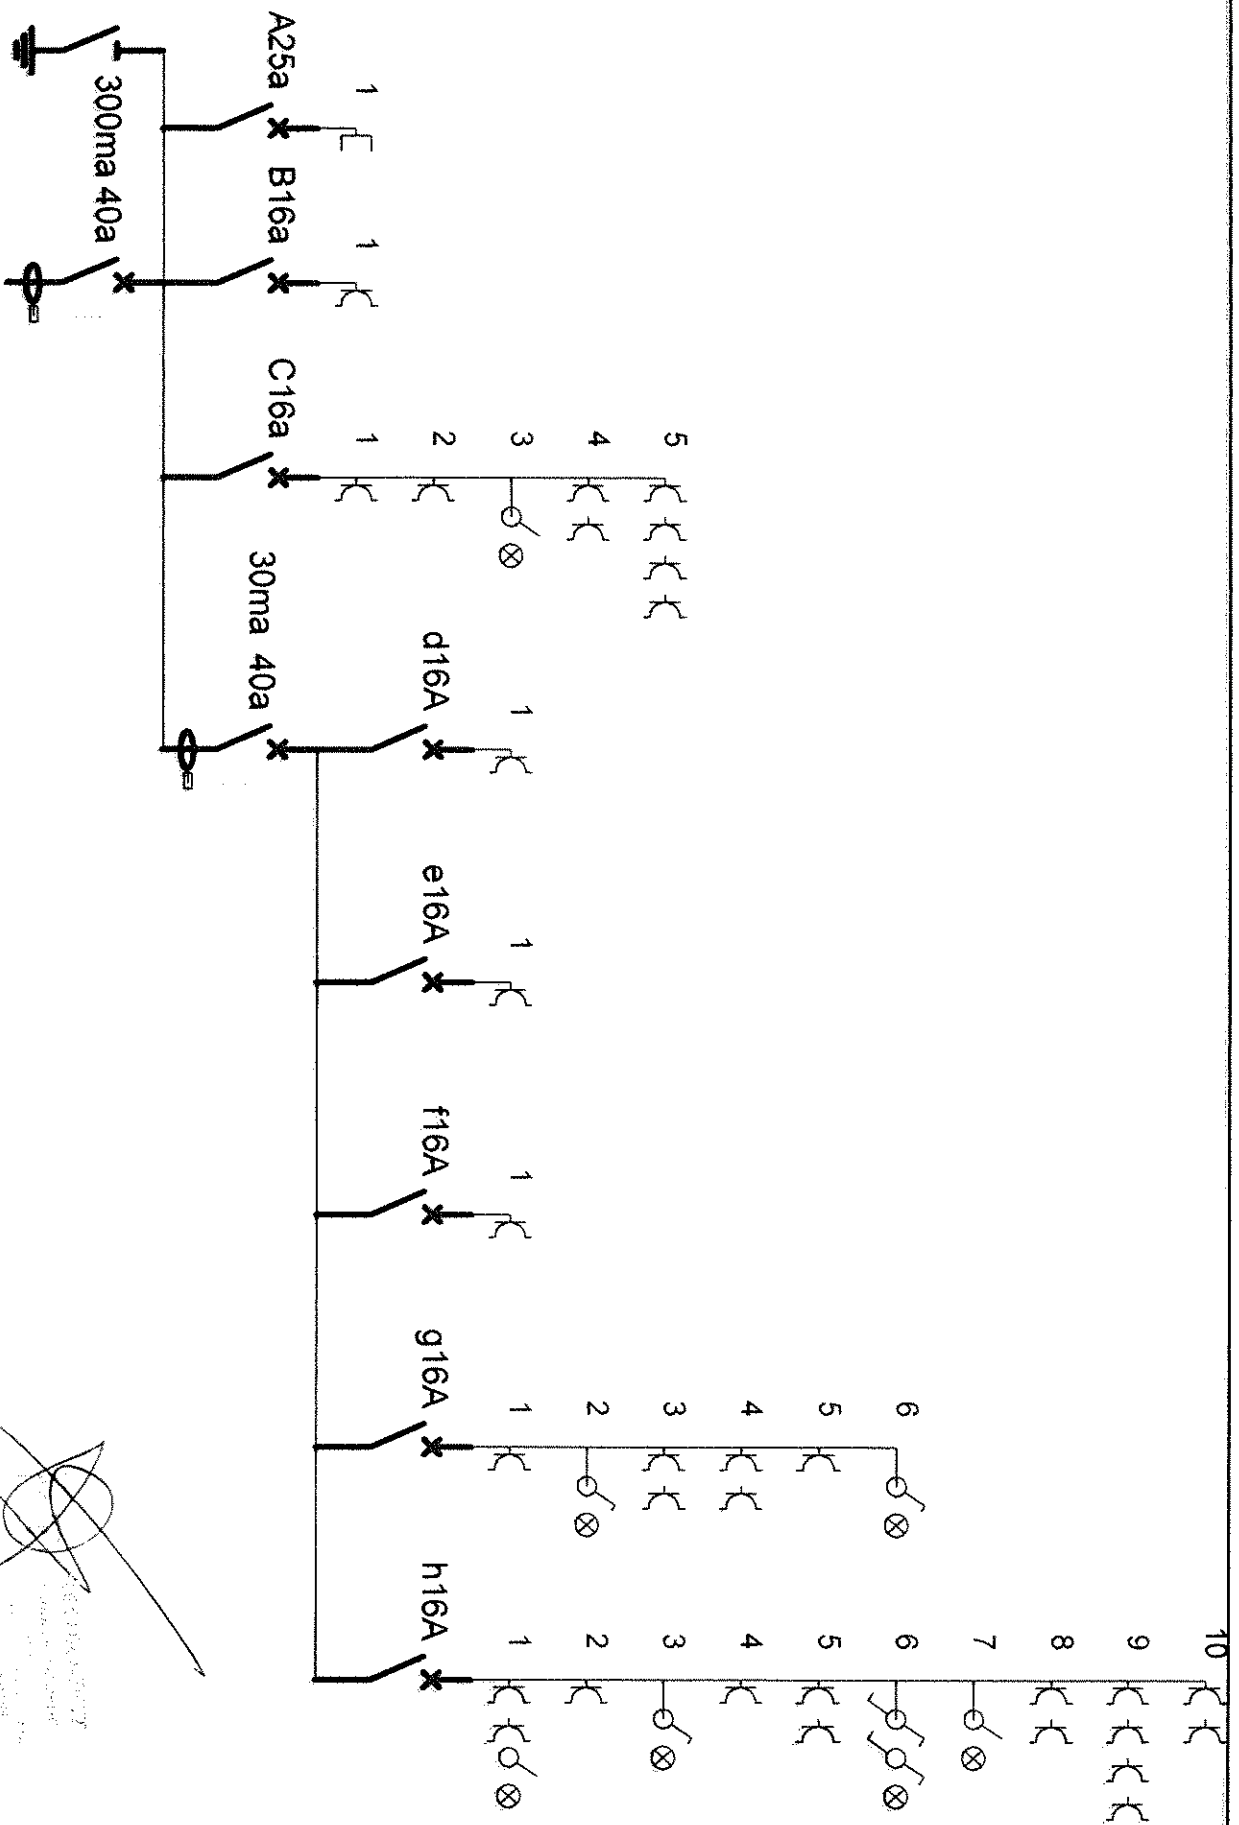

12/8/11

|             |                                                                                     |       |                                                                                     |      |                                                                                                                                                                            |              |                                              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|
| DIF GENERAL |  | TAQUE |  | FOUR | <br> | GARAGE AVANT | DIF SDB                                      |
|             | A                                                                                   | A     | B                                                                                   | B    | C                                                                                                                                                                          | C            |                                              |
| LV          |  | ML    |  | SCH  | <br> | CUISINE      | CUISINE<br>SDB<br>VERAND<br>A<br>CHAMBR<br>H |
| D           | E                                                                                   | E     | F                                                                                   | F    | G                                                                                                                                                                          | G            | H                                            |