

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: N° de rapport:	17/2017/4/18/1	Datum van bezoek: Date de visite:	18/04/2017
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	Bayindir Eyup Rue Verboeckhaven 86 - 1030 BRUXELLES (SCHAERBEEK)	IK: CI:	B216604838
Distributienetbeheerder: Gestionnaire de réseau:	Sibelga	Nr teller: N° compteur: Nr teller nachttarief: N° compteur tarif de nuit:	50387166 EAN-nr: N° EAN:
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Rue Josephat 143 B1er étage - 1030 BRUXELLES (SCHAERBEEK)		
Eigenaar: Propriétaire:	Bayindir Eyup Rue Verboeckhaven 86 - 1030 BRUXELLES (SCHAERBEEK)		
Installeateur:	Bayindir Eyup	BTW/TVA:	
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS270/APP2 (Contrôle de conformité de 2 app. à la même adresse)		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle:	Art. hh: 86	Art. onderzoek: 270							
Onderzoek: / Contrôle:	Appartement								
TT - net/spanning: / Réseau TT - tension:	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau:	Max. beveiliging / Protection max.:							
3x230V	4 x 10 mm ² XVB	40A							
Aardelektrode / Electrode de terre:	Pen/Piquets 14 Ohm	Isolatie / Isolément: 10 MOhm							
		Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux: 2							
Differentieelschakelaars / Interrupteurs différentiels:		Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux: 5							
In(A)	Δ In (mA)	Type	Eindstroombanen / terminaux	TestΔIn	I.ΔIn	AREI/RGIE			
40A	300mA	A/s	A-E	OK	-	270			
40A	30mA	A/s	A_E	OK	-	270			
Visueel nazicht Algemeen: Contrôle visuel général:	OK	Rechtstreekse aanraking: Contact direct:	OK	Onrechtstreekse aanraking: Contact indirect:	OK	Aansluitingen: Raccordements:	OK	Equipotentiale verbindingen: Liaisons équipotentielles:	OK

Inbreuken / Infractions:

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:

RAPP.ELS - NF - 02.09.2015

Algemene voorwaarden: op aanvraag of via website / Termes et Conditions: sur demande ou via notre site internet

RPR Brussel

BTW/TVA: BE 0434.433.603

KBC IBAN: BE79 7341 1260 0033

BIC-adres: KREDBE33

BELFIUS IBAN: BE83 0682 1176 9215

BIC-adres: GKCOBE33

www.electro-test.be

info@electro-test.be

17/2017/4/18/1


Besluit / Conclusion:

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. / L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E.

De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn (art. 271 A.R.E.I.) / Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur (art. 271 R.G.I.E.)

Volgend controlebezoek / Prochaine visite de contrôle: 18/04/2042

**Naam en handtekening van de inspecteur, voor de directeur,
Nom et signature de l'inspecteur, pour le directeur,
VISUM (Datum / Date):**

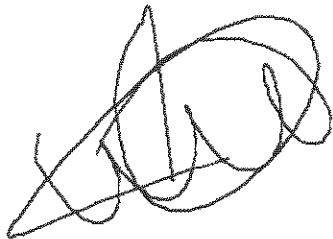

VANDERVORST Carl

Herinnering van de reglementaire voorschriften: a) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie; b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden; c) de verplichting de F.O.D. die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit; d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controleonderzoek, een nieuw controleonderzoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controleonderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installatie.

Rappel des prescriptions réglementaires: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Energie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité. d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai d'un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

RAPP.ELS - NF - 02.09.2015

Algemene voorwaarden: op aanvraag of via website / Termes et Conditions: sur demande ou via notre site internet

17/2017/4/18/1

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: N° de rapport:	17/2017/4/18/2	Datum van bezoek: Date de visite:	18/04/2017
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	Bayindir Eyup Rue Verboeckhaven 86 - 1030 BRUXELLES (SCHAERBEEK)	IK: CI:	B216604838
Distributienetbeheerder: Gestionnaire de réseau:	Sibelga	Nr teller: N° compteur: Nr teller nachttarief: N° compteur tarif de nuit:	A placer EAN-nr: N° EAN:
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Rue Josephat 143 82eme étage - 1030 BRUXELLES (SCHAERBEEK)		
Eigenaar: Propriétaire:	Bayindir Eyup Rue Verboeckhaven 86 - 1030 BRUXELLES (SCHAERBEEK)		
Installeateur:	Bayindir Eyup	BTW/TVA:	
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS270/APP2 (Contrôle de conformité de 2 app. à la même adresse)		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle: RGIE	Art. hh: 86	Art. onderzoek: 270				
Onderzoek: / Contrôle:	Appartement					
TT - net/spanning: / Réseau TT - tension: 2x230V	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau: 4 x 10 mm² XVB	Max. beveiliging / Protection max.: 40A				
Aardelektrode / Electrode de terre: Pen/Piquets	14 Ohm	Isolatie / Isolément: 15 MOhm				
Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux: 2						
Differentieelschakelaars/Interrupteurs différentiels:		Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux: 5				
In(A)	Δ In (mA)	Type	Eindstromenbanen / terminaux	TestΔIn	1.ΔIn	AREI/RGIE
40A	300mA	A/s	A-E	OK	-	270
40A	30mA	A/s	A_E	OK	-	270
Visueel nazicht Algemeen: Contrôle visuel général: OK	Rechtstreekse aanraking: Contact direct: OK	Onrechtstreekse aanraking: Contact indirect: OK	Aansluitingen: Raccordements: OK	Equipotentiale verbindingen: Liaisons équipotentielle: OK		

Inbreuken / Infractions:

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:

RAPP.ELS - NF - 02.09.2015

Algemene voorwaarden: op aanvraag of via website / Termes et Conditions: sur demande ou via notre site internet

RPR Brussel

KBC IBAN: BE79 7341 1260 0033

BELFUS IBAN: BE83 0682 1176 9215

www.electro-test.be

BTW/TVA: BE 0434.433.603

BIC-adres: KREDBEBB

BIC-adres: GKCOBEBB

info@electro-test.be

17/2017/4/18/2


Besluit / Conclusion:

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. / L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E.

De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn (art. 271 A.R.E.I.) / Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur (art. 271 R.G.I.E.)

Volgend controlebezoek / Prochaine visite de contrôle: 18/04/2042

**Naam en handtekening van de inspecteur, voor de directeur,
Nom et signature de l'inspecteur, pour le directeur,
VISUM (Datum / Date):**



VANDERVORST Carl

Herinnering van de reglementaire voorschriften: a) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie; b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden; c) de verplichting de F.O.D. die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit; d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controleonderzoek, een nieuw controleonderzoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controleonderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installatie.

Rappel des prescriptions réglementaires: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Energie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité. d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai d'un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

RAPP.ELS - NF - 02.09.2015

Algemene voorwaarden: op aanvraag of via website / Termes et Conditions: sur demande ou via notre site internet

17/2017/4/18/2

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: N° de rapport:	17/2017/4/18/2	Datum van bezoek: Date de visite:	18/04/2017
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	Bayindir Eyup Rue Verboeckhaven 86 - 1030 BRUXELLES (SCHAERBEEK)	IK: CI:	8216604838
Distributienetbeheerder: Gestionnaire de réseau:	Sibelga	Nr teller: N° compteur: Nr teller nachttarief: N° compteur tarif de nuit:	A placer
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Rue Josaphat 143 82ème étage - 1030 BRUXELLES (SCHAERBEEK)	EA N-nr: N° EA N:	
Eigenaar: Propriétaire:	Bayindir Eyup Rue Verboeckhaven 86 - 1030 BRUXELLES (SCHAERBEEK)		
Installateur:	Bayindir Eyup	BTW/TVA:	
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS270/APP2 (Contrôle de conformité de 2 app. à la même adresse)		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle:	RGIE	Art. hh: 86	-	Art. onderzoek: 270
Onderzoek: / Contrôle:	Appartement			
TT - net/spanning: / Réseau TT - tension:	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau:		Max. beveiliging / Protection max.:	
2x230V	4 x 10 mm² XVB		40A	
Aardelektrode / Electrode de terre:	Pen/Piquets	14 Ohm	Isolatie / Isolements:	15 MOhm
			Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux:	2
Differentieelschakelaars / Interrupteurs différentiels:		Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux: 5		
In(A)	Δ In (mA)	Type	Eindstroombanen / terminaux	Test Δ In
40A	300mA	A/s	A-E	OK
40A	30mA	A/s	A_E	OK
Visueel nazicht Algemeen: Contrôle visuel général:	OK	Rechtstreekse aanraking: Contact direct:	OK	Onrechtstreekse aanraking: Contact indirect:
			OK	Aansluitingen: Raccordements:
			OK	Equipotentiële verbindingen: Liaisons équipotentielle:
				OK

Inbreuken / Infractions:

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:

RAPP.ELS - NF - 02.09.2015

17/2017/4/18/2

Algemene voorwaarden: op aanvraag of via website / Termes et Conditions: sur demande ou via notre site internet

RPR Brussel

KBC IBAN: BE79 7341 1260 0033

BELFIUS IBAN: BE83 0682 1176 9215

www.electro-test.be

BTW/TVA: BE 0434.433.603

BIC-adres: KREDBE33

BIC-adres: GKCCBE33

info@electro-test.be

Besluit / Conclusion:

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. / L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E.


De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn (art. 271 A.R.E.I.) / Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur (art. 271 R.G.I.E.)

Volgend controlebezoek / Prochaine visite de contrôle: 18/04/2042

Naam en handtekening van de inspecteur, voor de directeur,

Nom et signature de l'inspecteur, pour le directeur,

VISUM (Datum / Date):



VANDERVORST Carl

Herinnering van de reglementaire voorschriften: a) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie; b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden; c) de verplichting de F.O.D. die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en rechtsreeks of onrechtsreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit; d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controleonderzoek, een nieuw controleonderzoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controleonderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installatie.

Rappel des prescriptions réglementaires: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Energie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité. d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai d'un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

RAPP.ELS - NF - 02.09.2015

17/2017/4/18/2

Algemene voorwaarden: op aanvraag of via website / Termes et Conditions: sur demande ou via notre site internet

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: N° de rapport:	17/2017/4/18/1	Datum van bezoek: Date de visite:	18/04/2017
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	Bayindir Eyup Rue Verboeckhaven 86 - 1030 BRUXELLES (SCHAERBEEK)	IK: CI:	8216604838
Distributienetbeheerder: Gestionnaire de réseau:	Sibéga	Nr teller: N° compteur: Nr teller nachttarief: N° compteur tarif de nuit:	50387166 EAN-nr: N° EAN:
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Rue Josaphat 143 81er étage - 1030 BRUXELLES (SCHAERBEEK)		
Eigenaar: Propriétaire:	Bayindir Eyup Rue Verboeckhaven 86 - 1030 BRUXELLES (SCHAERBEEK)		
Installateur:	Bayindir Eyup	BTW/TVA:	
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS270/APP2 (Contrôle de conformité de 2 app. à la même adresse)		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle:	RGIE	Art. hh: 86	-	Art. onderzoek: 270
Onderzoek: / Contrôle:	Appartement			
TT - net/spanning: / Réseau TT - tension:	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau:		Max. beveiliging / Protection max.:	
3x230V	4 x 10 mm² XVB		40A	
Aardelektrode / Electrode de terre:	Pen/Piquets	14 Ohm	Isolatie / Isolement:	10 MOhm
		Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux: 2		
Differentieelschakelaars/Interrupteurs différentiels:		Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux: 5		
In(A)	Δ In (mA)	Type	Eindstroombanen / terminaux	Test Δ In
40A	300mA	A/s	A-E	OK
40A	30mA	A/s	A_E	OK
Visueel nazicht Algemeen: Contrôle visuel général:	OK	Rechtstreekse aanraking: Contact direct:	OK	Onrechtstreekse aanraking: Contact indirect:
		OK	Aansluitingen: Raccordements:	OK
		Equipotentiale verbindingen: Liaisons équipotentielle:		
		OK		

Inbreuken / Infractions:

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:

RAPP.ELS - NF - 02.09.2015

Algemene voorwaarden: op aanvraag of via website / Termes et Conditions: sur demande ou via notre site internet

RPR Brussel

KBC IBAN: BE79 7341 1260 0033

BELFIUS IBAN: BE83 0682 1176 9215

www.electro-test.be

BTW/TVA: BE 0434.433.603

BIC-adres: KREDBE33

BIC-adres: GKCCBE33

info@electro-test.be

17/2017/4/18/1


Besluit / Conclusion:

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. / L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E.

De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn (art. 271 A.R.E.I.) / Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur (art. 271 R.G.I.E.)

Volgend controlebezoek / Prochaine visite de contrôle: 18/04/2042

**Naam en handtekening van de inspecteur, voor de directeur,
Nom et signature de l'inspecteur, pour le directeur,
VISUM (Datum / Date):**

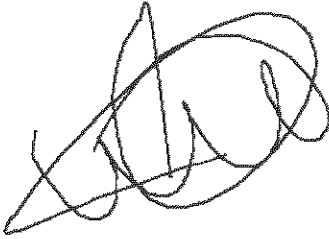

VANDERVORST Carl

Herinnering van de reglementaire voorschriften: a) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie; b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden; c) de verplichting de F.O.D. die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit; d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controleonderzoek, een nieuw controleonderzoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controleonderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installatie.

Rappel des prescriptions réglementaires: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Energie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité. d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai d'un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

RAPP.ELS - NF - 02.09.2015

17/2017/4/18/1

Algemene voorwaarden: op aanvraag of via website / Termes et Conditions: sur demande ou via notre site internet

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: N° de rapport:	17/2017/4/18/2	Datum van bezoek: Date de visite:	18/04/2017
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	Bayindir Eyup Rue Verboeckhaven 86 - 1030 BRUXELLES (SCHAERBEEK)	IK: CI:	B216604838
Distributienetbeheerder: Gestionnaire de réseau:	Sibelga	Nr teller: N° compteur: Nr teller nachttarief: N° compteur tarif de nuit:	A. placer EAN-nr: N° EAN:
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Rue Josaphat 143 82ème étage - 1030 BRUXELLES (SCHAERBEEK)		
Eigenaar: Propriétaire:	Bayindir Eyup Rue Verboeckhaven 86 - 1030 BRUXELLES (SCHAERBEEK)		
Installateur:	Bayindir Eyup	BTW/TVA:	
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS270/APP2 (Contrôle de conformité de 2 app. à la même adresse)		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle: RGIE	Art. nr: 86	Art. onderzoek: 270							
Onderzoek: / Contrôle:	Appartement								
TT - net/spanning: / Réseau TT - tension:	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau:	Max. beveiliging / Protection max.:							
2x230V	4 x 10 mm² XVB	40A							
Aardelektrode / Electrode de terre:	Pen/Piquets 14 Ohm	Isolatie / Isolément: 15 MOhm							
		Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux: 2							
Differentieelschakelaars/Interrupteurs différentiels:		Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux: 5							
In(A)	Δ In (mA)	Type	Eindstroombanen / terminaux	TestΔIn	I.ΔIn	AREI/RGIE			
40A	300mA	A/s	A-E	OK	-	270			
40A	30mA	A/s	A_E	OK	-	270			
Visueel nazicht Algemeen: Contrôle visuel général:	OK	Rechtstreekse aanraking: Contact direct:	OK	Onrechtstreekse aanraking: Contact indirect:	OK	Aansluitingen: Raccordements:	OK	Equipotentiale verbindingen: Liaisons équipotentielle:	OK

Inbreuken / Infractions:

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:

RAPP.ELS - NF - 02.09.2015

Algemene voorwaarden: op aanvraag of via website / Termes et Conditions: sur demande ou via notre site internet

RPR Brussel

BTW/TVA: BE 0434.433.603

KBC IBAN: BE79 7341 1260 0033

BIC-adres: KREDBEBB

BELFIUS IBAN: BE83 0682 1176 9215

BIC-adres: GKCCBEBB

www.electro-test.be

info@electro-test.be

17/2017/4/18/2


Besluit / Conclusion:

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. / L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E.

De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn (art. 271 A.R.E.I.) / Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur (art. 271 R.G.I.E.)

Volgend controlebezoek / Prochaine visite de contrôle: 18/04/2042

**Naam en handtekening van de inspecteur, voor de directeur,
Nom et signature de l'inspecteur, pour le directeur,
VISUM (Datum / Date):**



VANDERVORST Carl

Herinnering van de reglementaire voorschriften: a) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie; b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden; c) de verplichting de F.O.D. die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit; d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controleonderzoek, een nieuw controleonderzoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controleonderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installatie.

Rappel des prescriptions réglementaires: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Energie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité. d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai d'un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

RAPP.ELS - NF - 02.09.2015

17/2017/4/18/2

Algemene voorwaarden: op aanvraag of via website / Termes et Conditions: sur demande ou via notre site internet

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: N° de rapport:	17/2017/4/18/2	Datum van bezoek: Date de visite:	18/04/2017
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	Bayindir Eyup Rue Verboeckhaven 86 - 1030 BRUXELLES (SCHAERBEEK)	IK: CI:	B216604838
Distributienetbeheerder: Gestionnaire de réseau:	Sibelga	Nr teller: N° compteur: Nr teller nachttarief: N° compteur tarif de nuit:	A placer EAN-nr: N° EAN:
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Rue Josaphat 143 B2ieme étage - 1030 BRUXELLES (SCHAERBEEK)		
Eigenaar: Propriétaire:	Bayindir Eyup Rue Verboeckhaven 86 - 1030 BRUXELLES (SCHAERBEEK)		
Installateur:	Bayindir Eyup	BTW/TVA:	
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS270/APP2 (Contrôle de conformité de 2 app. à la même adresse)		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle:	Art. hh: 86	Art. onderzoek: 270					
Onderzoek: / Contrôle:	Appartement						
TT - net/spanning: / Réseau TT - tension:	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau:	Max. beveiliging / Protection max.:					
2x230V	4 x 10 mm² XVB	40A					
Aardelektrode / Electrode de terre:	Pen/Piquets 14 Ohm	Isolatie / Isolément: 15 MOhm					
		Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux: 2					
Differentieelschakelaars / Interrupteurs différentiels:		Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux: 5					
In(A)	Δ In (mA)	Type	Eindstromenbanen / terminaux	TestΔIn	1.ΔIn	AREI/ RGIE	
40A	300mA	A/s	A-E	OK	-	270	
40A	30mA	A/s	A_E	OK	-	270	
Visueel nazicht Algemeen: Contrôle visuel général:	OK	Rechtstreekse aanraking: Contact direct:	OK	Onrechtstreekse aanraking: Contact indirect:	OK	Aansluitingen: Raccordements:	OK
						Equipotentiale verbindingen: Liaisons équipotielles:	OK

Inbreuken / Infractions:

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:

RAPP.ELS - NF - 02.09.2015

Algemene voorwaarden: op aanvraag of via website / Termes et Conditions: sur demande ou via notre site internet

RPR Brussel

BTW/TVA: BE 0434.433.603

KBC IBAN: BE79 7341 1260 0033

BIC-adres: KREDBEBB

BELFIUS IBAN: BE83 0682 1176 9215

BIC-adres: GKOCBEBB

www.electro-test.be

info@electro-test.be

17/2017/4/18/2


Besluit / Conclusion:

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. / L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E.

De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn (art. 271 A.R.E.I.) / Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur (art. 271 R.G.I.E.)

Volgend controlebezoek / Prochaine visite de contrôle: 18/04/2042

**Naam en handtekening van de inspecteur, voor de directeur,
Nom et signature de l'inspecteur, pour le directeur,
VISUM (Datum / Date):**



VANDERVORST Carl

Herinnering van de reglementaire voorschriften: a) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie; b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden; c) de verplichting de F.O.D. die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit; d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controleonderzoek, een nieuw controleonderzoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controleonderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installatie.

Rappel des prescriptions réglementaires: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Energie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité. d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai d'un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

RAPP.ELS - NF - 02.09.2015

17/2017/4/18/2

Algemene voorwaarden: op aanvraag of via website / Termes et Conditions: sur demande ou via notre site internet