**ELECTRO-TEST**V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 MELSBRÖEK

Officieel erkend controleorganisme / Organisme de contrôle agréé



N° 234-INSR

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

Eandis

Nr teller :

N° comp :

94944819

Index :

Index :

*72581322***Verslag van onderzoek****Rapport de contrôle**Nr : *135214 051617*
N° :**Aard onderzoek : gasinstallatie**
Genre de contrôle : installation gaz

1ste indienststelling :

1ère mise en service :

aanpassing :

adaptation :

habilitatie :

habilitation :

periodiek :

périodique :

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

Hoogstraat 103, 1930 Zaventem

Eigenaar / Propriétaire :

Sh. rapolli Murat

Installateur :

Bestaande

BTW / TVA :

Ik. / C.I. :

Datum van het onderzoek :

Date du contrôle :

16/05/2014

Inspecteur :

Schaekert

Onderzoek / Contrôle :



woning / maison



appart.



Druk aan teller of tank:

Soort gas / sorte gaz :



aardgas G20 gaz naturel



butaan / butane



aardgas G25 gaz naturel



propaan / propane

Pression au compteur ou citerne :

25

mbar

Binneninstallatie (materiaal, verbindingen, dichtheidsproducten) :

Installation intérieure (matériaux, raccords, produits d'étanchéité) :

*Staal 3/4 1m**Staal 1/2 1,5m*

Aangesloten toestellen :

Appareils raccordés :

1 Ketel Atmond Elco Klockner 39 kW 12ES BAPB

Dichtheidsproef / Contrôle d'étanchéité :

uitgevoerd met :

exécuté par :



teller

compteur



druk :

pression :

mbar



tester



zeep of schuim

savon ou mousse

op ganse installatie :

sur installation complète :



op gedeelte installatie :

sur installation partielle :



Beschrijving / Description :


Opmerkingen / Remarques :

*Nihil***Nazicht volgens de laatste versie van in voege zijnde normen**
Contrôle fait suivant dernière version des normes en vigueur**CONFORMITEIT VAN DE INSTALLATIE**
CONFORMITE DE L'INSTALLATION

NEE/ NON



JA / OUI

☒ NBN D 51003☐ NBN D 51004☐ NBN D 51006☐ NBN B 61001☐ NBN B 61002

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

Eandis

Nr teller :

N° comp :

5733708

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 34/1405/12/12

EAN
code :

Aard onderzoek : AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle : RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

Hoogstraat 103, 1830 Zaventem

Eigenaar

Propriétaire: Sharapelli

Adres :

Adresse :

idem

Installateur :

idem

BTW / TVA :

Datum van het onderzoek :

Date du contrôle :

12/05/14

Ik. / C.I. :

Inspecteur: Paternoster

Onderzoek / Contrôle : ☒ Woning / maison ☐ Appart.

Spanning : 230V	Meter / bord verbinding : 4x10mm² x VB	Max. beveiliging : 40A
Tension :	Liaison compteur-tableau :	Protection max. :

Aardelektrode : <u>piquet</u>	Isolatie : <u>ok</u>	Mohm	Aantal verdeelborden : 1
Electrode de terre :	Isolément :		Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : 15	Test ΔIn		1. ΔIn		AREI / RGIE		
In (A)	Δ In (mA)	type	Nombre des circuits terminaux :	OK	NOK	OK	NOK	270	271bis	278
40	300	A	Générale / 1p	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
40	30	A		☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Visueel nazicht : algemeen : OK	NOK	directe aanraking : OK	NOK	Indirecte aanraking : OK	NOK
Contrôle visuel : générale : ☒	☐	contact direct : ☒	☐	Contact indirect : ☒	☐

Aansluitingen : OK ☒	NOK ☐	Potentiaalvereffeningen : OK ☒	NOK ☐
Raccordements :		Liaisons equipotentielles :	

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen / Remarques :

VISUM :

Datum/date :

ELECTRO-TEST
Michaël PATERNOSTER
Inspecteur
info@electro-test.be
+32 495 711 128

Besluit / Conclusion

De installatie is conform met het AREI
en mag in dienst gesteld worden in dienst blijven.
L'installation est conforme au RGIE
et peut être mise en service être mise en service
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Het één draadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en
stemmen overeen met de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont
conforme avec l'installation.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk 1 jaar na keuringsdatum.

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouvelle contrôle au plus tard un an après date de contrôle.

Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op 12/05/2014.

La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoop.

La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur:

Niet conform	Conform	N° vorig rapport
276bis AK ☐	274 AK ☐	276bis HK ☐
271 AK ☐	271 HK ☐	
276 AK ☐	271 HK ☐	


NOTE: a) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie; b) de verplichting de installatie te vernemen; c) de verplichting de F.O.D. die Energie S.P.F. avant l'énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et de l'absence d'infraction, à la présence d'infraction; d) l'obligation de visiter les infractions constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de la visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie (DG ENE) à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

NOTE: a) l'obligation de conserver le P.V. de la visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de visiter l'installation électrique; c) l'obligation d'envoyer immédiatement le dossier de la visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie (DG ENE) à la haute surveillance des installations électriques domestiques; d) l'obligation de visiter les infractions constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de la visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie (DG ENE) à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

Shawpalli Mueat

Hoogstraat 103

1950 Laurentum

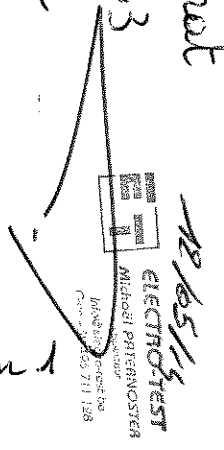

T D 1

TAC électrique

Minuterie Hall escalier

Prises cuisine

Prise four

Prise lave vaisselle

Prise Boiler

Prises + éclairage salle de bain 1

Prises + éclairage salle de bain 2

Prises + éclairage chambre 1

Prises + éclairage chambre 2

Prises + éclairage chambre 3 et 4

Prises + éclairage salon, cuisine et cave

Prises chambre 4

Éclairage cage d'escalier

Transfo Parlophone

